

# NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no

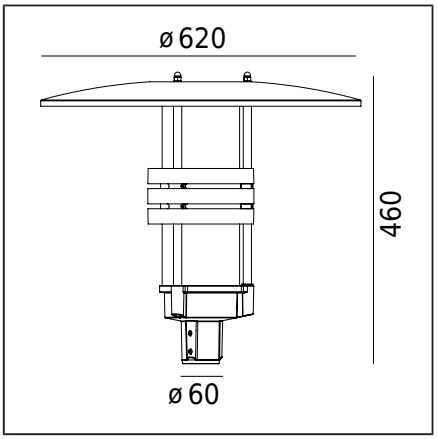

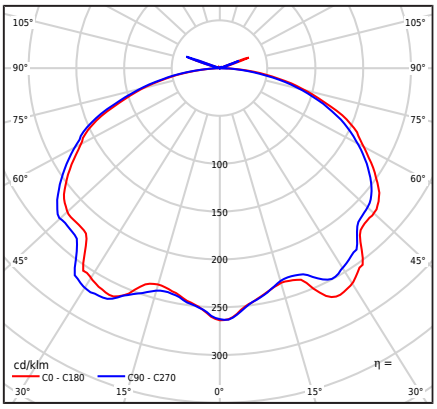


## Lámpatest típusa
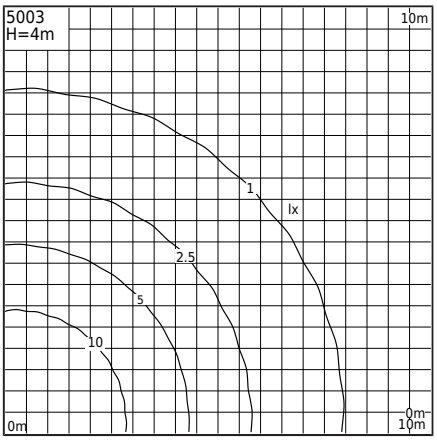
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Kandelláber |
| Fotometriai test | Indirekt fény forgási szimmetrikus fényeloszlással. |
| A lámpatest jellemzői | Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: Ø60mm oszlopra szerelés. |
| Terminál | 4,5 m-es kábel (H05VV-F 3G1 típusú), a világítóoszlop belsejében történő csatlakoztatáshoz (a megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban). |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul |
| Fényszabályozás | Nem tompítható lámpatest |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 7,28kg / 8,92kg |
| A lámpatest oldalsó területe | 0,086m$^2$ |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2 |
| Fényforrás teljesítmény | 27W |
| Lámpatest teljesítmény | 26,5W |
| Lámpa fényáram | 3150lm |
| Világító fényáram | 1553lm |
| A lámpatest hatékonysága | 58,6lm/W |
| ULOR | 1,74% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Power Factor lámpatest | > 0,9 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Opcionális változat, határidő és a kivitelezés feltételei a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával egyeztetve. | |
| Bekapcsolási áram | 2,63A/47,27µs |
| BUG értékelés | "B1-U2-G1" |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Csökkenés |
| 154XX0010 | Szerelőadapter |
| 7660XX0009 | Csökkenés |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 0950030200 | Elektromos szervizkészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 5003AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 5003GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.