


NORLYS VISBY 5003

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



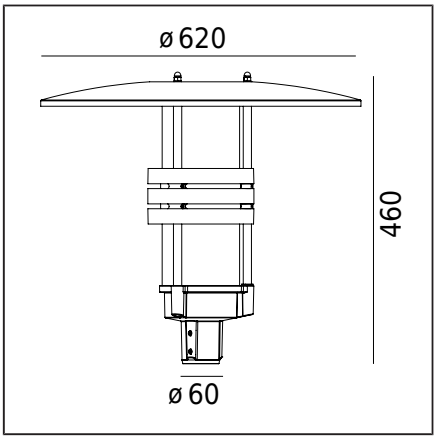

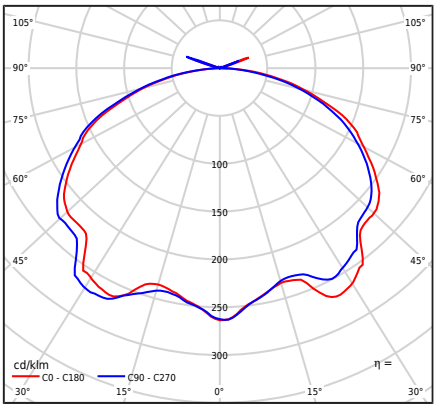

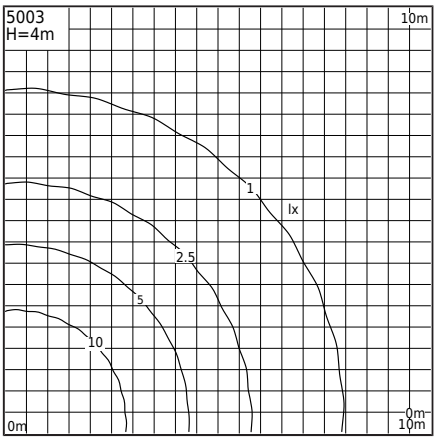

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce indiretta con distribuzione della luce simmetrica rotazionale.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: montaggio su palo Ø60mm.
Terminale	Cavo da 4,5 m (tipo H05VV-F 3G1), per il collegamento all'interno del palo dell'illuminazione (nella scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato
Peso apparecchio netto / lordo	7,28kg / 8,92kg
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,086m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Potenza della sorgente luminosa	27W
Potenza del lume.	26,5W
Flusso luminoso della lampada	3150lm
Flusso luminoso del luminare	1553lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	> 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Corrente di spunto	2,63A/47,27µs
Valutazione BUG	"B1-U2-G1"

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio
7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

0950030200	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5003AL	ALLUMINIO	9006
5003GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.