

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



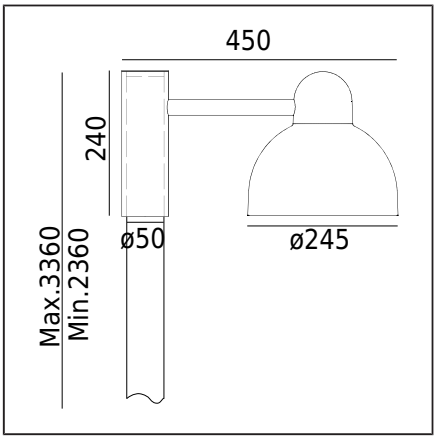

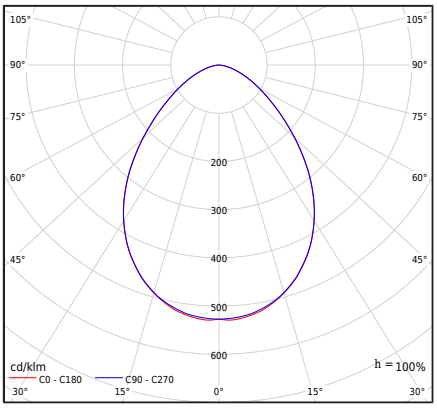

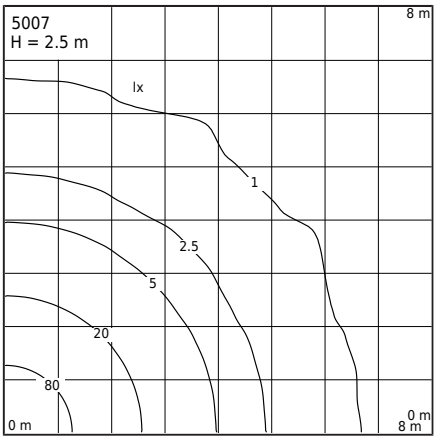

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysstolpe. Justerbar høyde 2360..3360mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5mm på en diameter ø207mm hver 120°. Stolpelysarmatur inneholder: art. 5070xx0011 - armatur, art. 1270xx0010 - lysstolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks 3x2.5mm² kabel, med sikring 1A 5x20. En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø12.5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri versjon, frist og vilkår for utførelse etter avtale med salgsavdelingen til Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	3,01A/32,66µs

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999752	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.