

NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.de



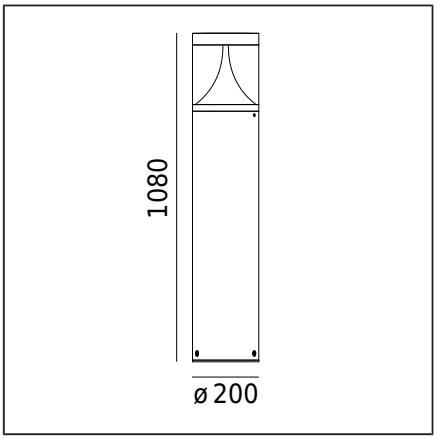

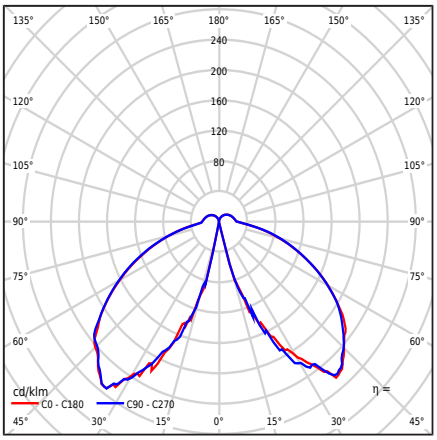

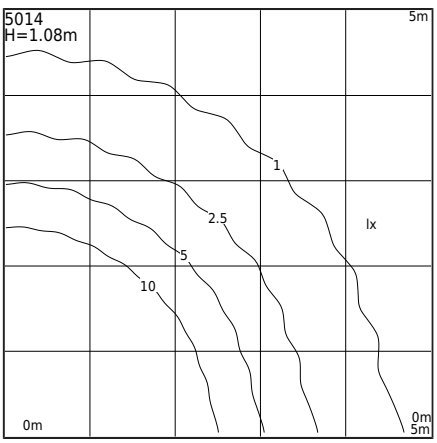

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Leuchte im modernen Design. Für die Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120° Laut beiliegender Montageanleitung Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm² Möglichkeit des Anschlusses der Leuchte in Schleifen von max. 5x4mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø8...17mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Leuchtenabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	18W
Leuchtenleistung	20,3W
Lampenlichtstrom	2655lm
Lichtstrom der Leuchte	1782lm
Effizienz der Leuchte	87,8lm/W
ULOR	9%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Betriebsart/Dimmung: Phasenabschnittdimmung; DALI/TD; 1...10V; DALI-Outdoor-Vollprogramm
- Weitere verfügbare Betriebsarten/Dimmung als Teil des DALI-Outdoor-AstroDim/Dynadimmer „Mitternachtssystem" auf spezielle Anfrage
- In der Sicherheitsklasse für KL I
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

1230ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5014zx0013	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

EGERSUND 5014

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5014AL	ALUMINIUM	9006
5014GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte