

NORLYS HALDEN 5020


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5020XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.it



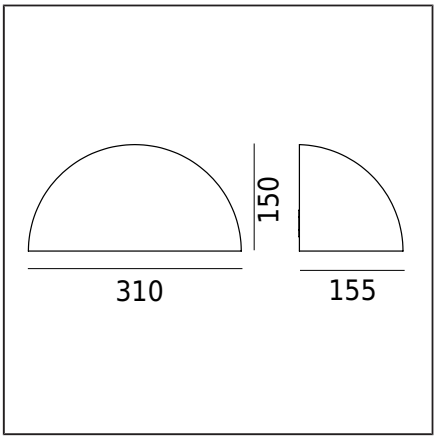

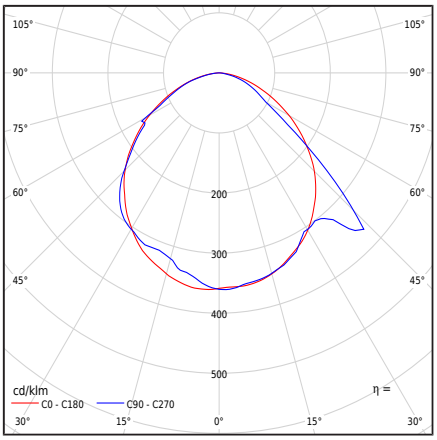

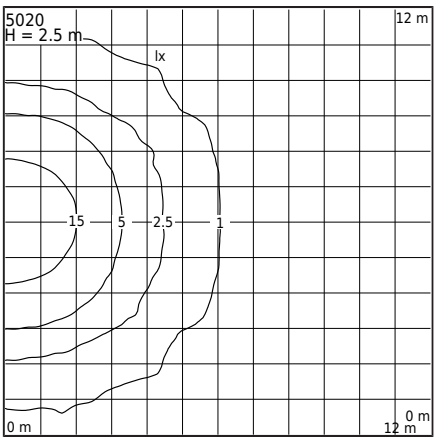

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per l'illuminazione di pareti e superfici di facciate o qualsiasi altro concetto architettonico.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del apparecchio di illuminazione: piastra di montaggio con 2 fori di regolazione 7x10mm, interasse 100mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio di illuminazione in max 3x1,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,64kg / 1,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1121lm
Flusso luminoso del luminare	690lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	81,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Parti di ricambio

06120004	Paralume - kit di servizio
46999610	Alimentazione.
46999694	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

HALDEN 5020

Indici

Indice	Colore	RAL
5020AL	ALLUMINIO	9006
5020WH	BIANCO	9003
5020GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.