


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.it

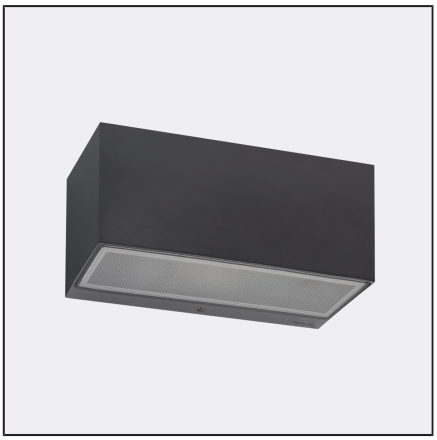

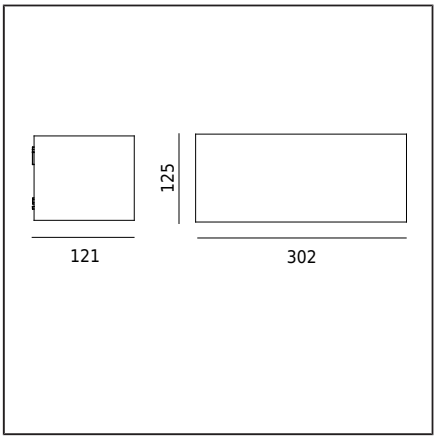

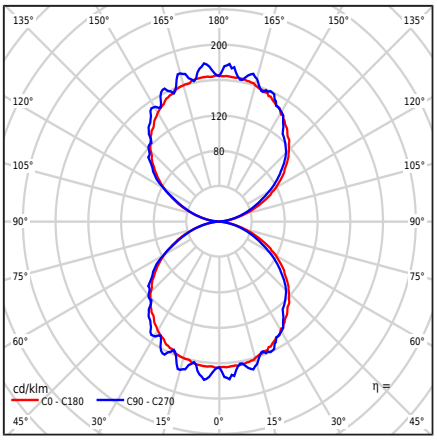

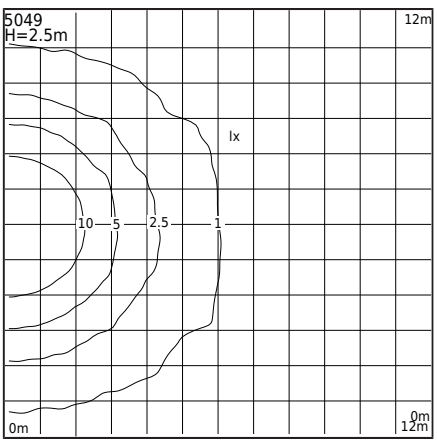

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio campo di applicazione per illuminare superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm con distanza di 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanza 68mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	10,6W
Potenza del lume.	13,3W
Flusso luminoso della lampada	1994lm
Flusso luminoso del luminare	1144lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	86lm/W
Temperatura di colore	2700K
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D

Opzionalmente, l'apparecchio di illuminazione è disponibile anche:
- per un altro valore di flusso luminoso
- in un altro colore dell'apparecchio (in conformità con la palette di colori RAL)
Condizioni di vendita e ulteriori informazioni previo accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U4-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Parti di ricambio

ZS4699101114	Servizio set LED
ZS4699210400	Alimentatore di servizio impostato
ZS5049zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG PRO 5049



Indici

Indice	Colore	RAL
5049AL	ALLUMINIO	9006
5049GR	GRAFITE	7016
5049BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.