


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

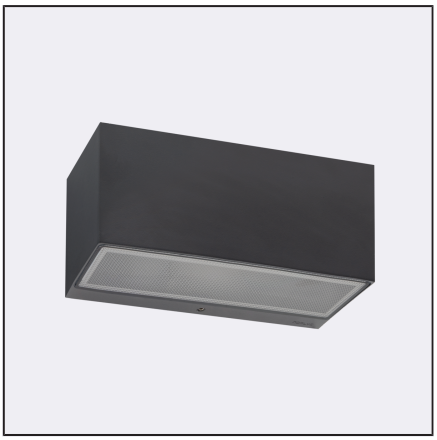

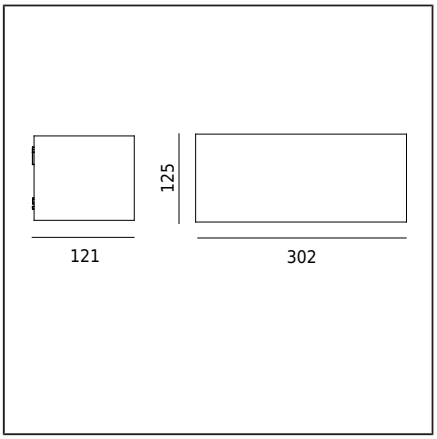

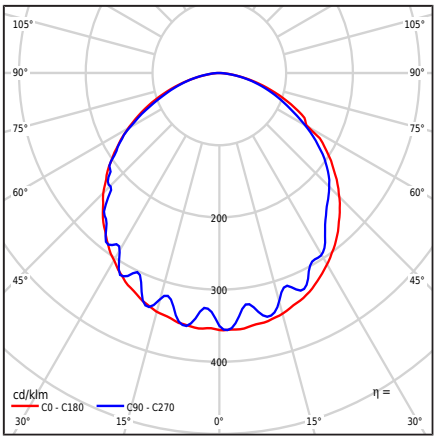

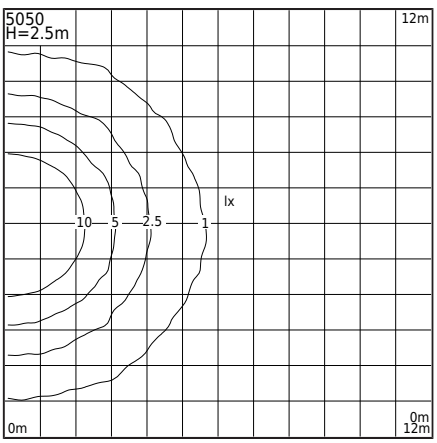

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Un equipo con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia con voltaje constante: DC 176 ÷ 276V.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: placa intermedia con 2 orificios ajustables 5x10mm, separación 45mm, directamente 2 orificios ø5mm, separación 68mm. De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conexión en bucle de la luminaria máx 5x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	961lm
Flujo luminoso del luminario	594lm
Eficiencia de la luminaria	82,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A D

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta e información adicional previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Piezas de repuesto

ZS4699101114	Juego de servicio LED
ZS4699210400	Servicio de suministro de energía
ZS5050zx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

ASKER BIG PRO 5050



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5050AL	ALUMINIO	9006
5050WH	BLANCO	9003
5050GR	GRAFITO	7016
5050BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.