


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

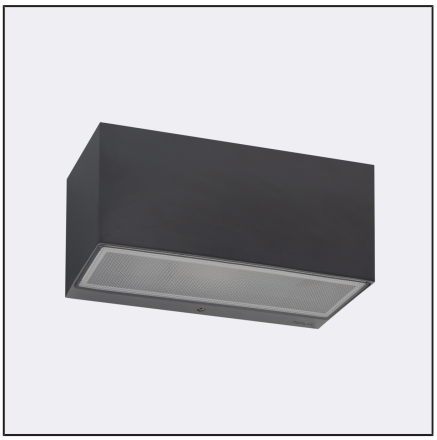

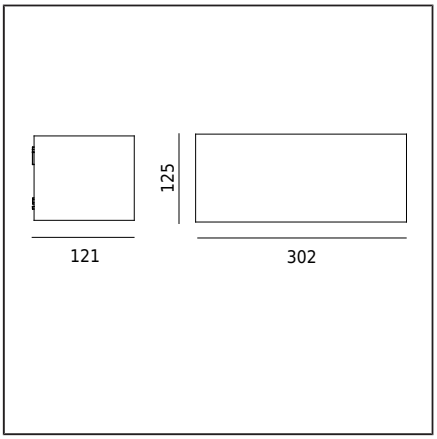

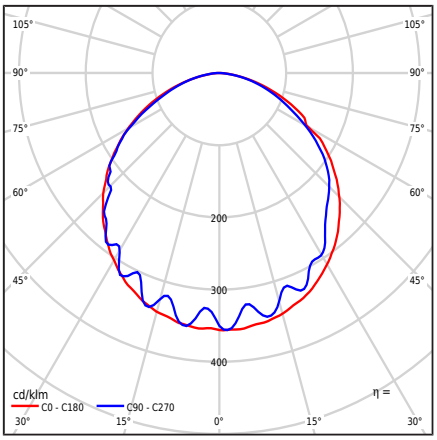

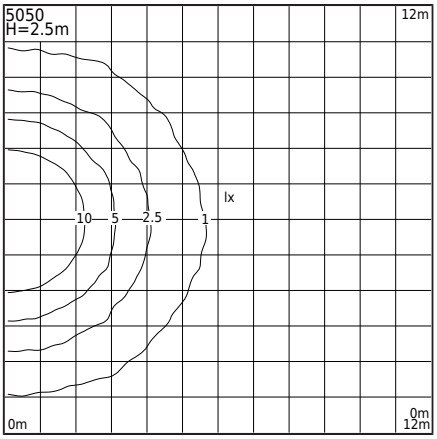

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási területtel rendelkező lámpatest, amely alkalmas falak, homlokzatok megvilágítására és más építészeti koncepciókra is. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez állandó feszültségen: DC 176 ÷ 276V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: közbenső lemez 2 állítható furattal 5x10 mm, 45 mm távolságban, közvetlenül 2 furat ø5 mm, 68 mm távolságban. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 5x2,5mm², a világítótest hurokba történő csatlakoztatási lehetősége max 5x1,5mm². Kerek kábel ø7...10,5mm átmérőjű.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	961lm
Világító fényáram	594lm
A lámpatest hatékonysága	82,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D

Opcióként a lámpatest elérhető:
- más fényáramértékre
- más lámpatest színére (az RAL színpalettának megfelelően)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztályával történt megállapodás szerint.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U0-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS4699101114	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699210400	Szerviz készlet tápegység
ZS5050zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnikai technológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5050



Indexek

Index	Szín	RAL
5050AL	ALUMÍNIUM	9006
5050WH	FEHÉR	9003
5050BL	FEKETE	9005
5050GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnikai technológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.