


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.it

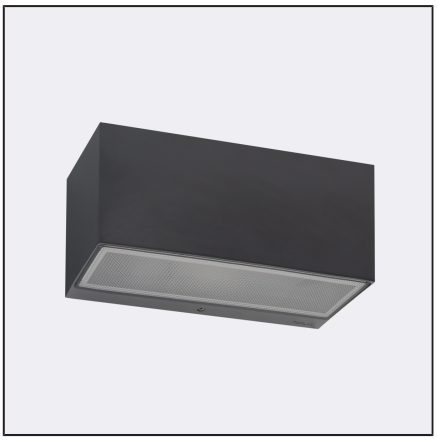

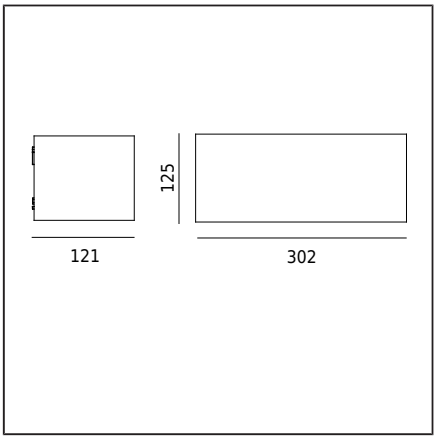

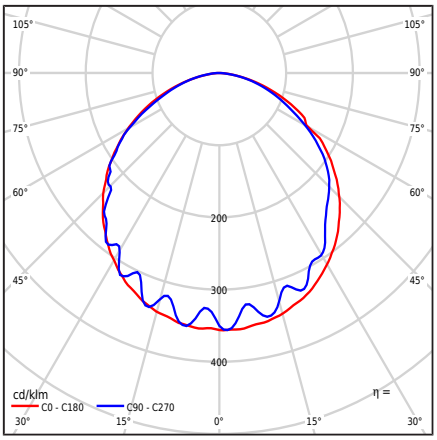

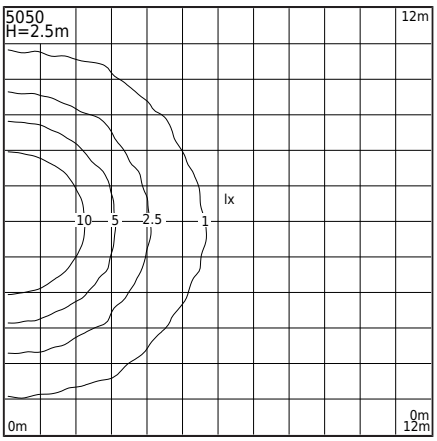

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, comprese l'illuminazione delle superfici murali, delle facciate e di altri concetti architettonici. Adatto per installazioni di emergenza a tensione costante: DC 176 ÷ 276V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, distanza 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanza 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio incluse.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un circuito max 5x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	961lm
Flusso luminoso del luminare	594lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette colori RAL)

Termini di vendita e ulteriori informazioni previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Parti di ricambio

ZS4699101114	Servizio set LED
ZS4699210400	Alimentatore di servizio impostato
ZS5050zx0009	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG PRO 5050

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5050AL	ALLUMINIO	9006
5050WH	BIANCO	9003
5050GR	GRAFITE	7016
5050BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.