


# NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.pl

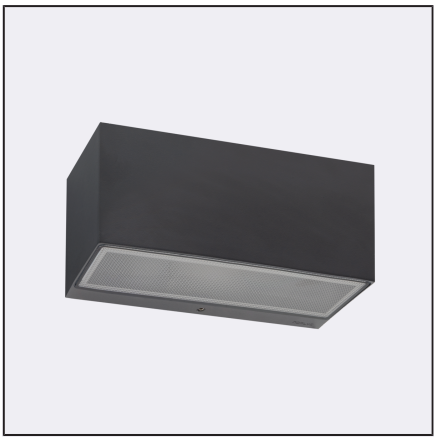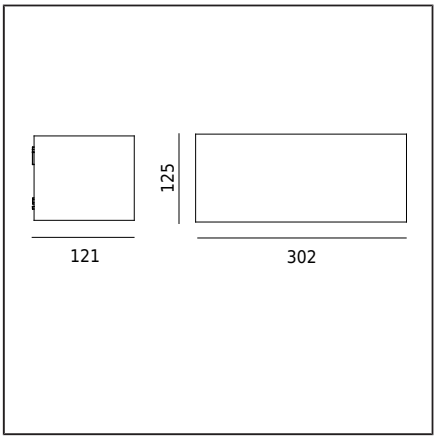

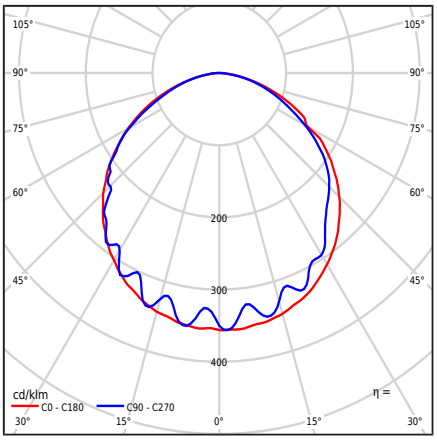


## Typ Oprawy
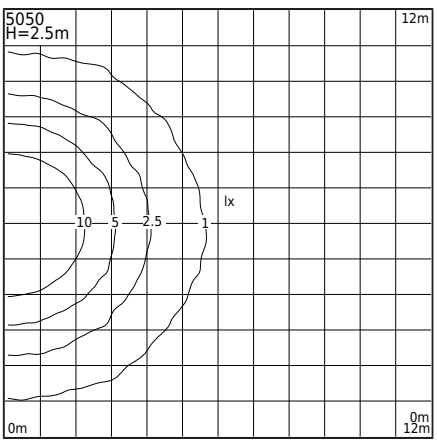
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa ścienna. |
| Bryła fotometryczna | Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o szerokim zakresie zastosowania, między innymi do oświetlenia powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych. Nadaje się do instalacji awaryjnych na napięcie stałe: DC 176 ÷ 276V. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw 45mm, bezpośrednio 2 otwory ø5mm, rozstaw 68mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 5x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Sterowanie światłem w systemie: DALI2 |
| Waga oprawy netto / brutto | 2,62kg / 2,98kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 30,2cm x 12,5cm x 12cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (🔗 Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 50000h |
| Moc źródła światła | 8W |
| Moc oprawy | 7,2W |
| Strumień źródła światła | 961lm |
| Strumień świetlny oprawy | 594lm |
| Efektywność oprawy | 82,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Barwa LED | 3000K |
| Migotanie światła (Pst LM) | ≤1 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,95 |
| Współczynnik THD | < 10% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Prąd rozruchowy | 20A / 200µs |
| Ocena BUG | B0-U0-G0 |

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS4699101114 | Zestaw serwisowy LED |
| ZS4699210400 | Zestaw serwisowy zasilacz |
| ZS5050zx0009 | Zestaw serwisowy. |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# ASKER BIG PRO 5050






## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 5050AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5050WH0009 | BIAŁY | 9003 |
| 5050BL0009 | CZARNY | 9005 |
| 5050GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.