


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.it

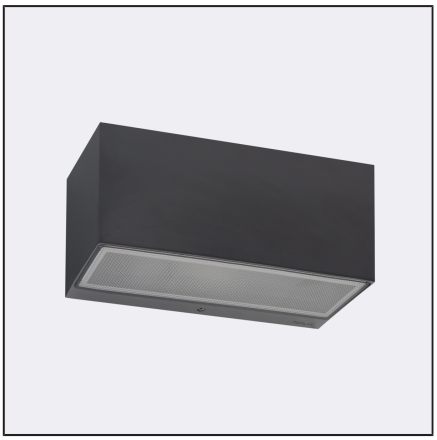

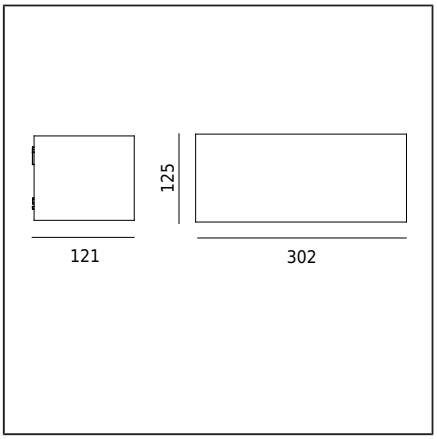

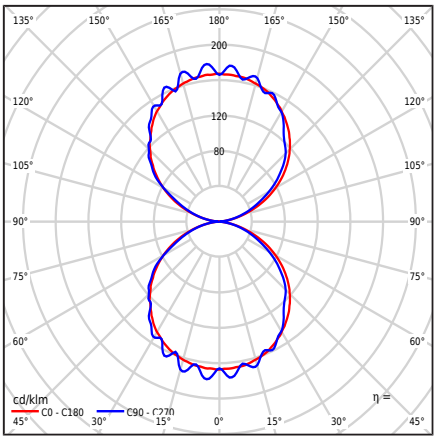

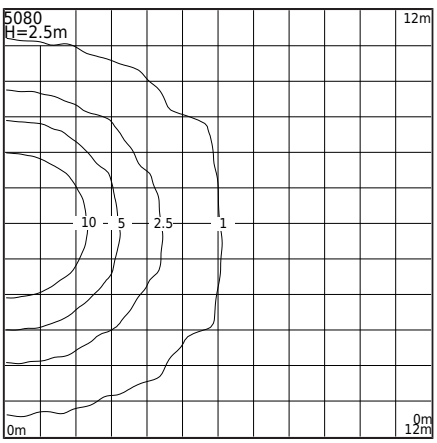

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, per illuminare superfici murali e facciate, nonché altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, distanziati di 45mm, direttamente con 2 fori ø5mm, distanziati di 68mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo tondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	10,6W
Potenza del lume.	13,3W
Flusso luminoso della lampada	1994lm
Flusso luminoso del luminare	1186lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,2lm/W
Temperatura di colore	3000K
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Facoltativamente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e altre informazioni, previo accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U4-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Parti di ricambio

ZS4699101109	Servizio set LED
ZS4699210400	Alimentatore di servizio impostato
ZS5080zx0011	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con la dovuta autorizzazione e qualificazione, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non degrada la qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG PRO 5080

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5080AL	ALLUMINIO	9006
5080WH	BIANCO	9003
5080GR	GRAFITE	7016
5080BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con la dovuta autorizzazione e qualificazione, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non degrada la qualità dell'apparecchio.