


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.fr

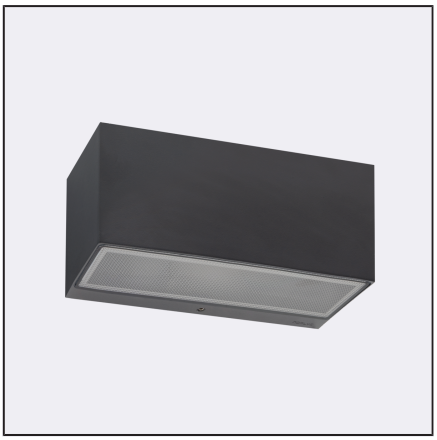

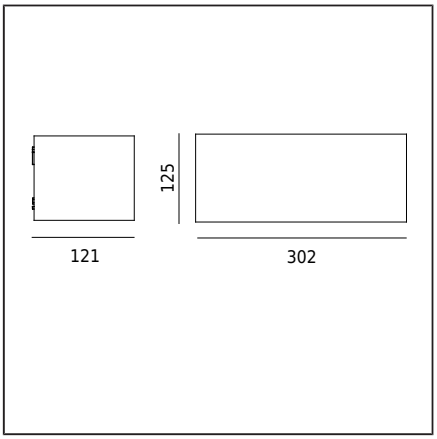

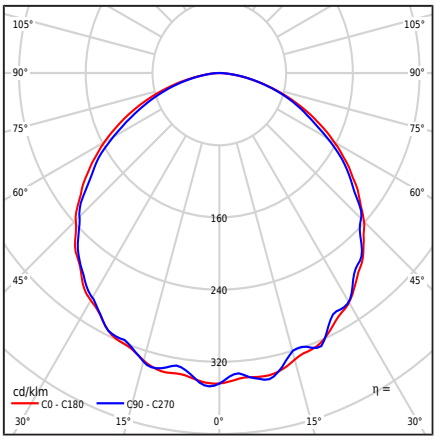

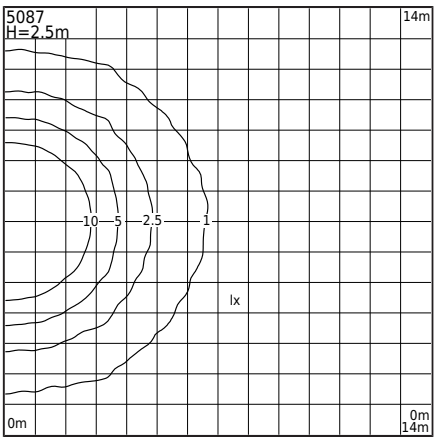

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage de surfaces murales, de façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm, espacement 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	10,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1303lm
Flux lumineux du luminaire	960lm
Efficacité lumineuse du luminaire	94,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une valeur différente de flux lumineux
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et les informations complémentaires sont disponibles après accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Pièces détachées

ZS5087zx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 5087



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5087AL	ALUMINIUM	9006
5087VI	BLANC	9003
5087GR	GRAPHITE	7016
5087SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.