


NORLYS VASA 5092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

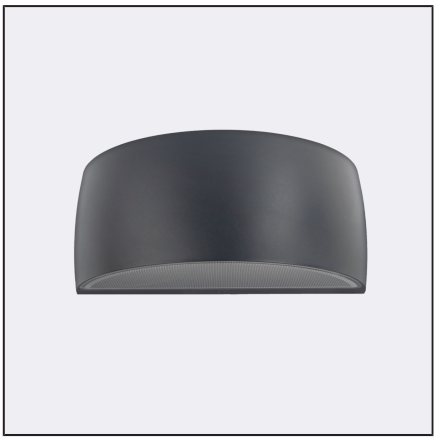

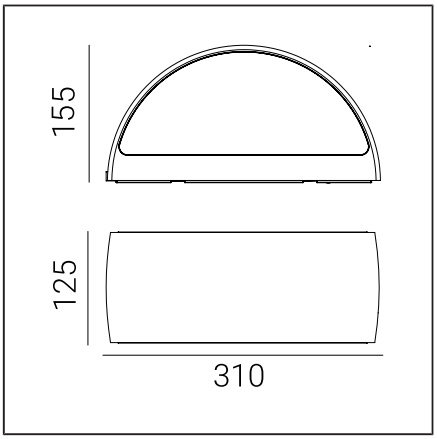

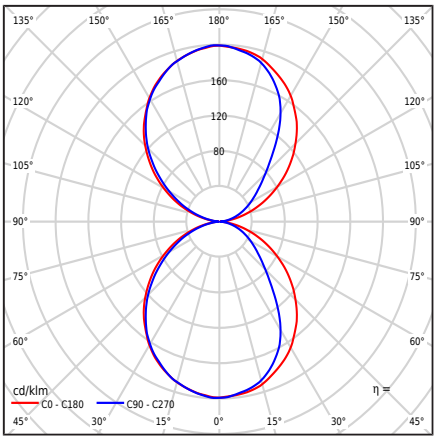

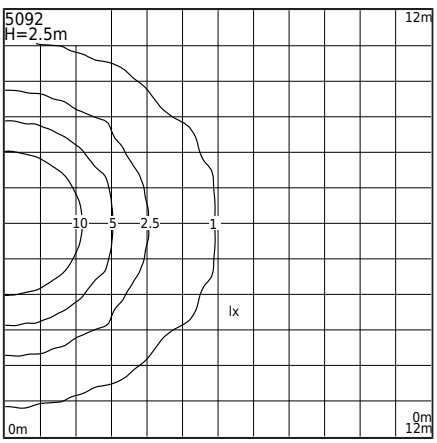

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest, amely széles körben alkalmazható, világításhoz: falfelületek, homlokzat és más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: köztes lemez, 2 állítólyuk 5x10mm, 45mm távolság, közvetlenül 2 ø5mm lyuk, 68mm távolság
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm² A lámpatest hurokba kötésének lehetősége, max 5x1,5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel, ø7...10,5mm átmérővel
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,29kg / 2,65kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	14,1W
Lámpa fényáram	1303lm
Világító fényáram	1039lm
A lámpatest hatékonysága	73,7lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- A 2700K LED színre [1/2]
- A fényáram eltérő értékére
- Az illeszték eltérő színére (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS5092zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Led modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

NORLYS VASA 5092

Indexek

Index	Szín	RAL
5092AL	ALUMÍNIUM	9006
5092WH	FEHÉR	9003
5092BL	FEKETE	9005
5092GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Led modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét