


NORLYS VASA 5092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.it

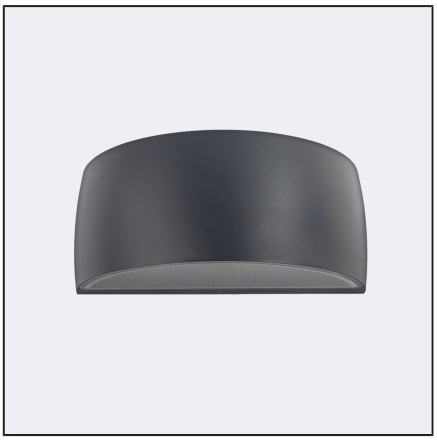

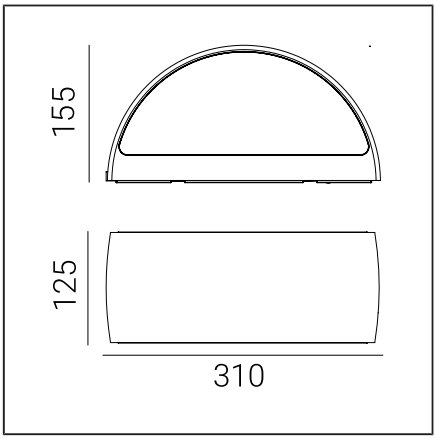

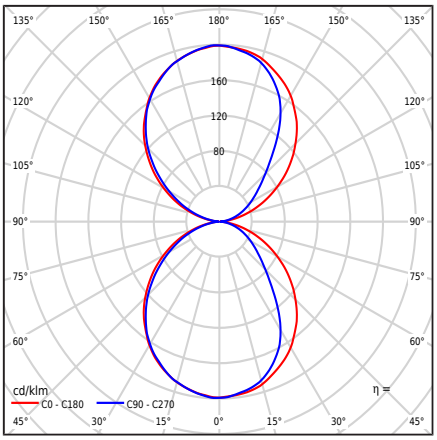

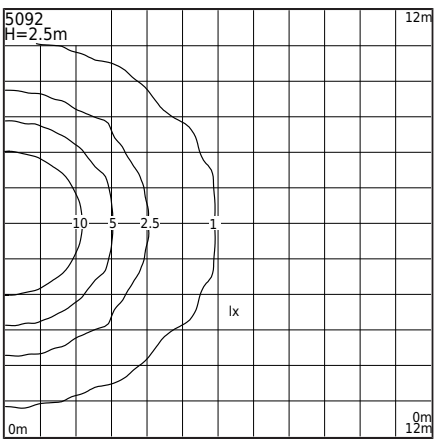

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: piastra intermedia, 2 fori di regolazione 5x10mm, spaziatura 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, spaziatura 68mm
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2,5mm² Possibilità di connettere l'apparecchio in loop, max 5x1,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,29kg / 2,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	14,1W
Flusso luminoso della lampada	1303lm
Flusso luminoso del luminare	1039lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	73,7lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Parti di ricambio

ZS5092zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante

VASA 5092



Indici

Indice	Colore	RAL
5092AL	ALLUMINIO	9006
5092WH	BIANCO	9003
5092GR	GRAFITE	7016
5092BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante