

NORLYS HALDEN 5097


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



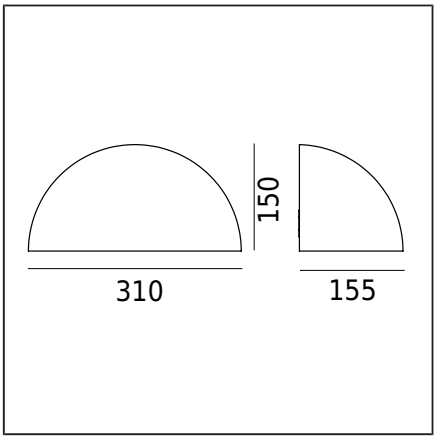

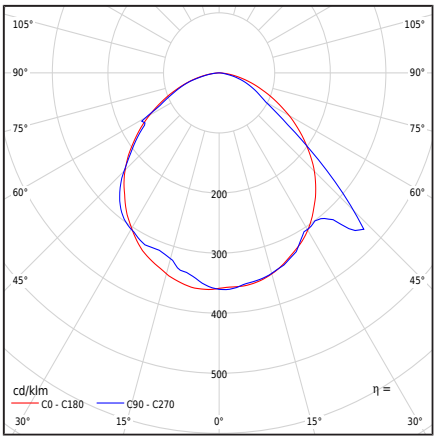

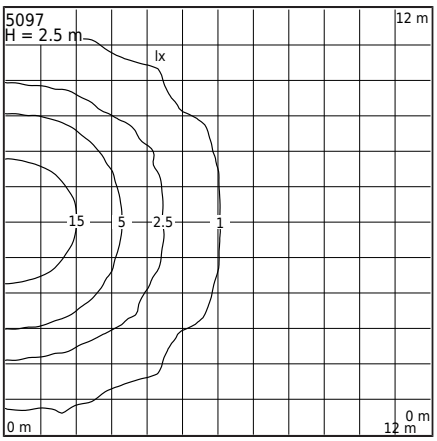

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest, amely széles körű alkalmazásokra alkalmas, például falak és homlokzati felületek megvilágítására vagy bármilyen más építészeti koncepcióra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: szerelőlemez 2 állítólyukkal 7x10mm, távolság 100mm
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², a lámpatest maximális bekötési lehetősége 3x1,5mm². Kerek vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,64kg / 1,94kg
Doboz méretei [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	696lm
A lámpatest hatékonysága	79,1lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	5A / 220µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

ZS5097zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5097AL	ALUMÍNIUM	9006
5097WH	FEHÉR	9003
5097GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.