

NORLYS HALDEN 5097


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



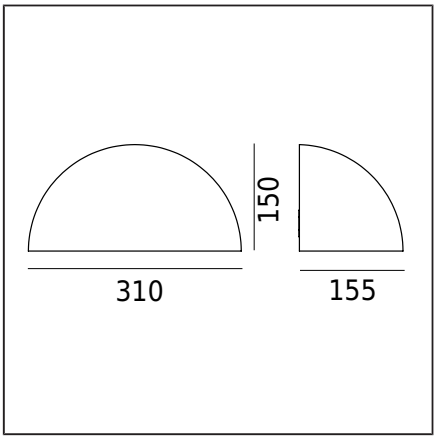

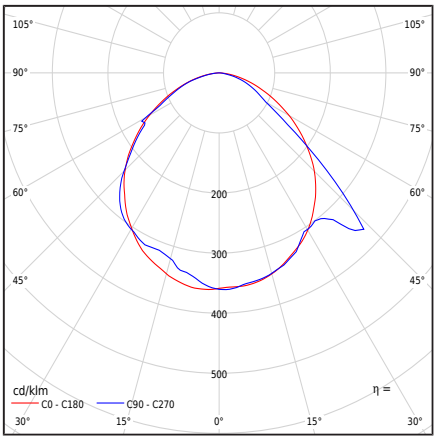

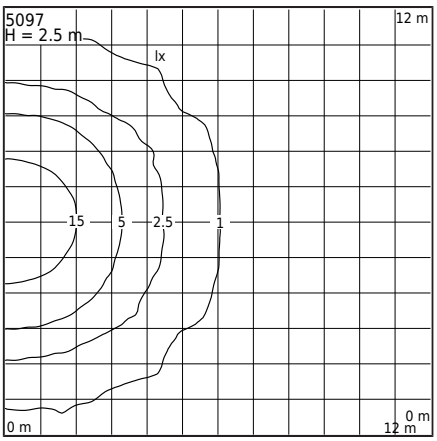

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: monteringsplate med 2 justeringshull 7x10mm, avstand 100mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i maks 3x1,5mm². Et rundtråd i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Armaturmål [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1121lm
Lumen ut	696lm
Armatur Lumen/Watt	79,1lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5A / 220µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

ZS5097zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.