

NORLYS HALDEN 510


IP 65 | E27

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



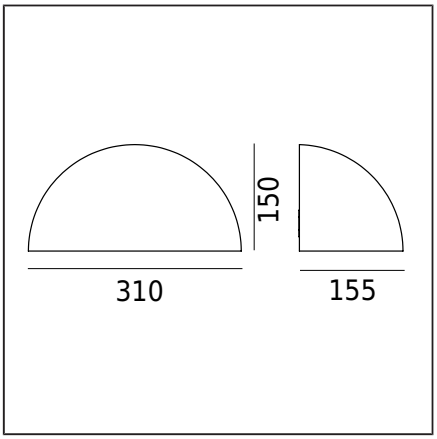

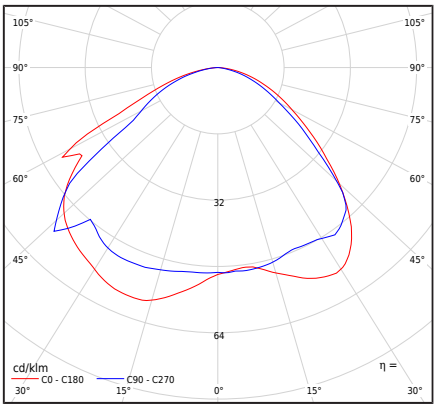

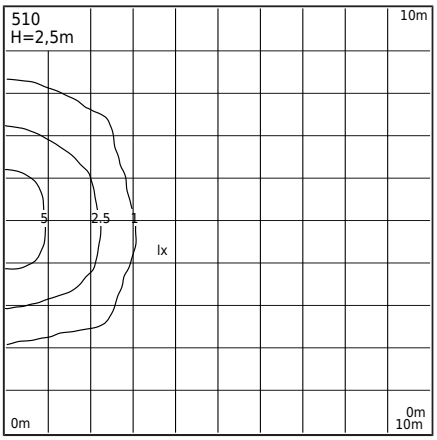

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, näiteks seinte ja fassaadipindade või mis tahes muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kinnitusplaat 2 reguleerimisavaga 7x10mm, vahe 100mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 3x1,5mm². Ümar juhe isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,8kg / 2kg
Kasti mõõtmed [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	0%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

09012000001	Lambivari - hoolduskomplekt
63120003/ 63120004	Vasak/parem tihend.
ZS510zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
510AL	ALUMIINIUM	9006
510GR	GRAFIIT	7016
510WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgusti külge lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.