


NORLYS ASKER 5102


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

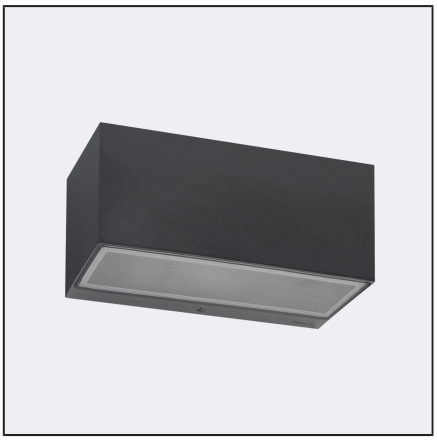

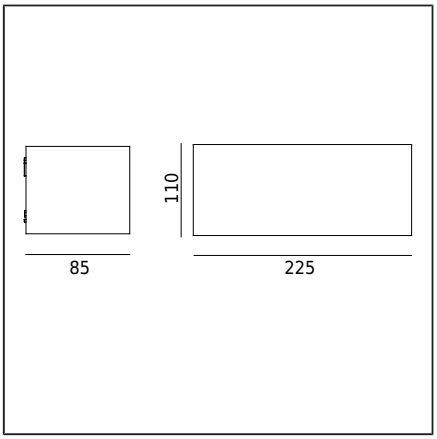

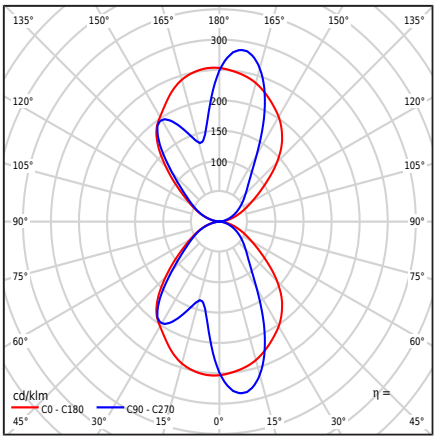

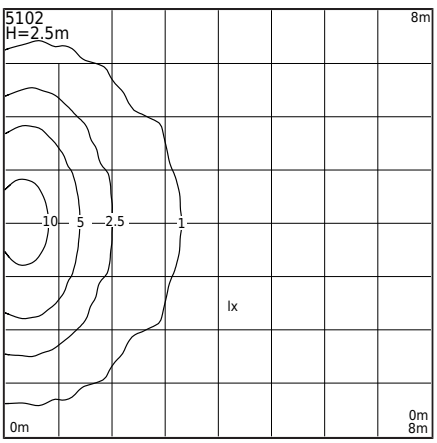

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia rakendusvõimalusega, sealhulgas seinte, fassaadide ja teiste arhitektuuri kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø4,5mm vahe 180x60mm
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Ümar kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,8W
Valgusti valgusvoog	329lm
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Varuosad

ZS5102zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5102AL	ALUMIINIUM	9006
5102GR	GRAFIIT	7016
5102BL	MUST	9005
5102WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tutvuge kindlasti valgustiga kaasas olevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peaks tegema isik, kellel on kehtivatele määrustele vastavad volitused ja kvalifikatsioonid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.