


NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

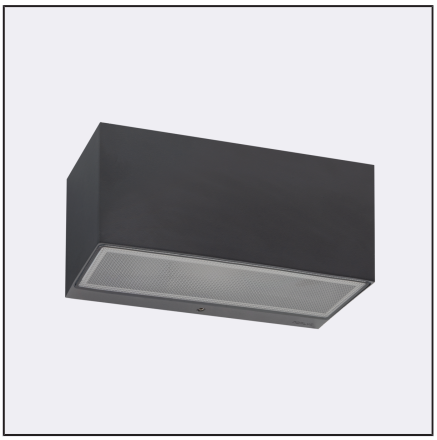

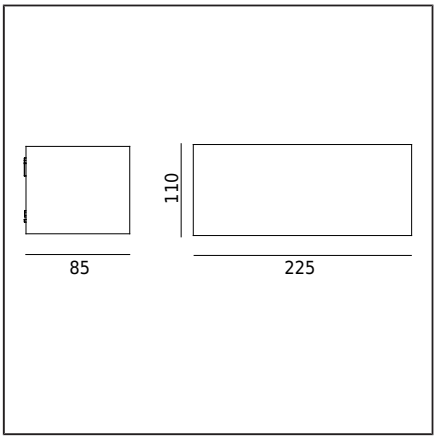

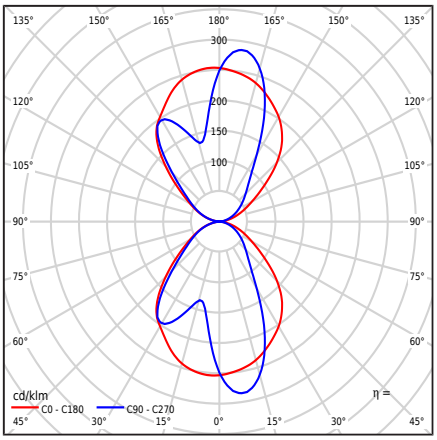

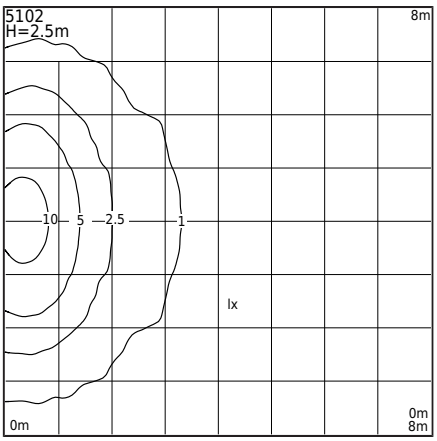

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű alkalmazási területtel, beleértve falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítását.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 furat ø4,5mm távolság 180x60mm
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkolási lehetősége max 3x1,5mm². Kerek kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,35kg / 1,48kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Világító fényáram	329lm
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Alkatrészek

ZS5102zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5102AL	ALUMÍNIUM	9006
5102WH	FEHÉR	9003
5102BL	FEKETE	9005
5102GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az érvényes előírásoknak megfelelően, megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezze el. Az élénk világítástechnikai fejlődés miatt, további információt kérésre nyújtunk az ügyfélnek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.