


NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

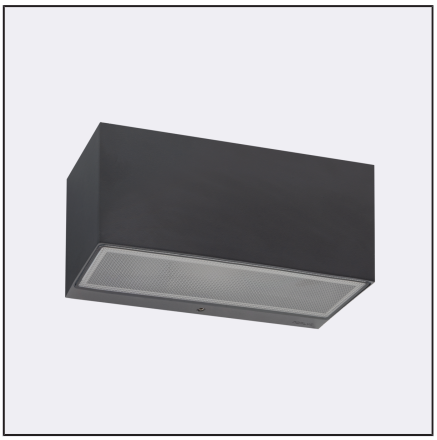

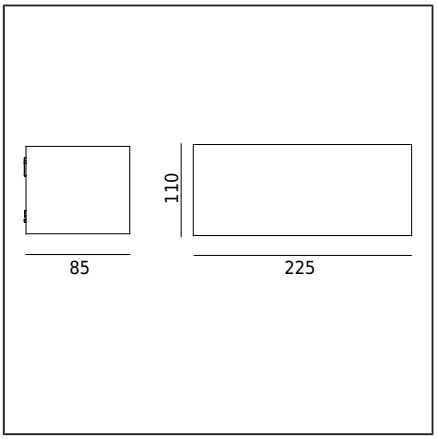

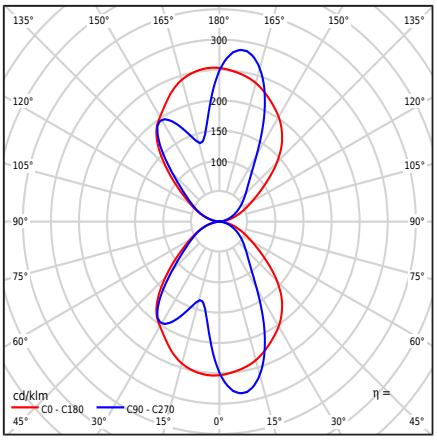

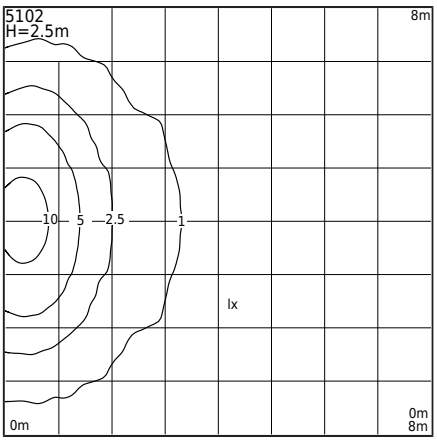

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av vegger, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste montering: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i en sløyfemaks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8,8W
Lumen ut	329lm
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedeler

ZS5102zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du lese bruksanvisningen som følger med armaturet. Monterings- og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.