


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

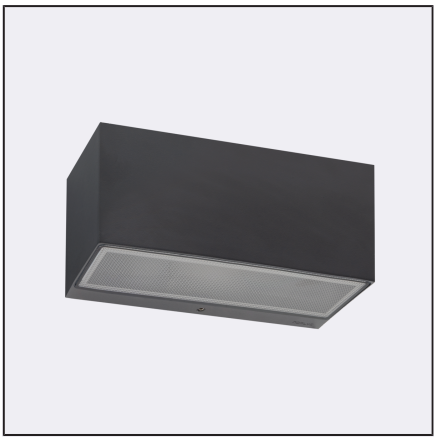

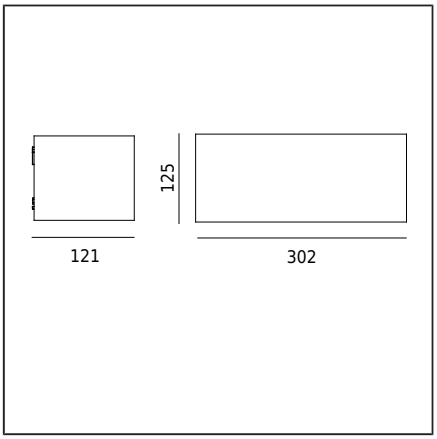

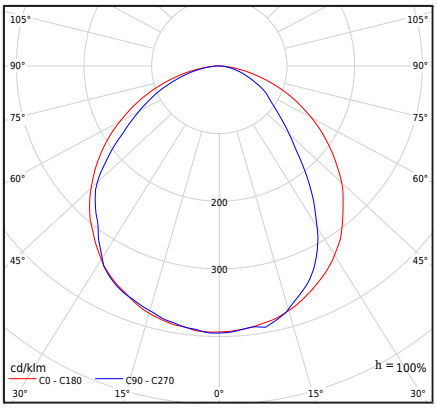

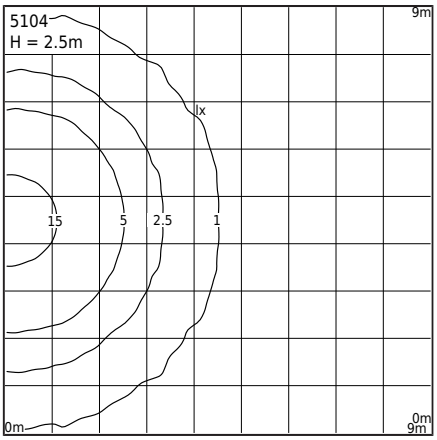

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate 2 justerbare hull 5x10mm avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	681lm
Lumen ut	362lm
Armatur Lumen/Watt	69,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse	C
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

08120006	Pakning.
4699100101	LED-modul.
46999746	Strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric IES files	Manual
Forskningsrapport	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.