


NORLYS ASKER BIG 5106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.de

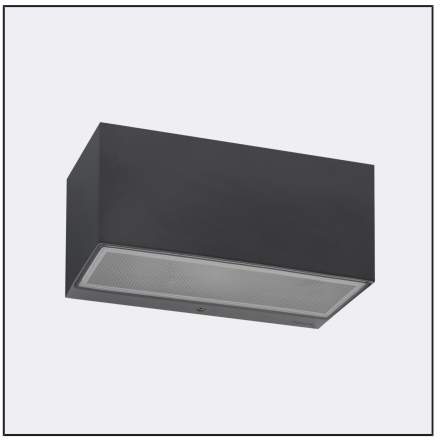

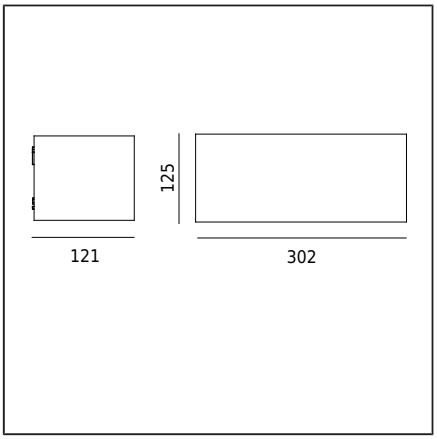

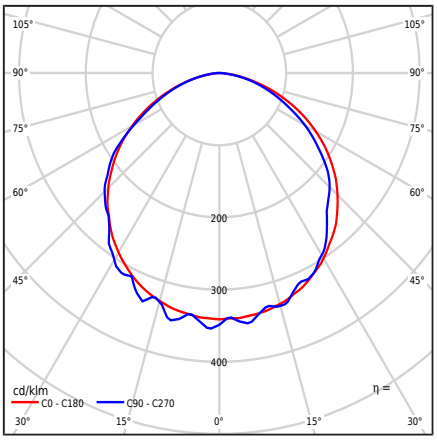

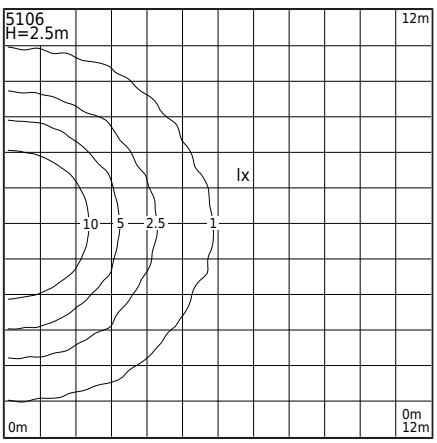

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichspannung: DC 180 ÷ 280V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm Abstand 45mm, direkt 2 ø5mm Löcher, Abstand 68mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Leuchteinheitenschleife max 3x1,5mm². Kabel mit einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,3 W
Leuchtenleistung	7,1W
Lampenlichtstrom	997lm
Lichtstrom der Leuchte	638lm
Effizienz der Leuchte	89,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Leuchte mit breiter Anwendungspalette, zur Beleuchtung von Wandflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.
Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, für die Beleuchtung von Wandflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.
Geeignet für Notstromanlagen mit Gleichstrom: DC 180 ÷ 280V.

Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

ZS4699100540	Service-Set-Netzteil
ZS4699101110	Service-Set LED
ZS5106zx0011	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die dem Leuchtengehäuse beiliegen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER BIG 5106



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5106AL	ALUMINIUM	9006
5106GR	GRAPHIT	7016
5106SV	SCHWARZ	9005
5106VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die dem Leuchtengehäuse beiliegen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.