


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

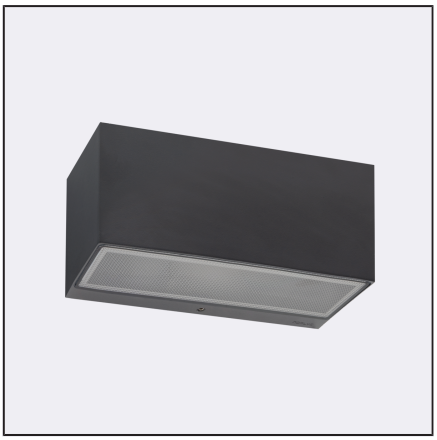

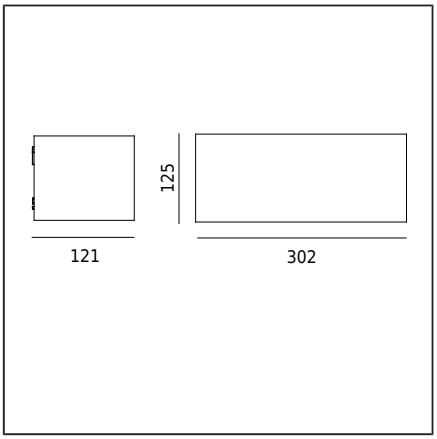

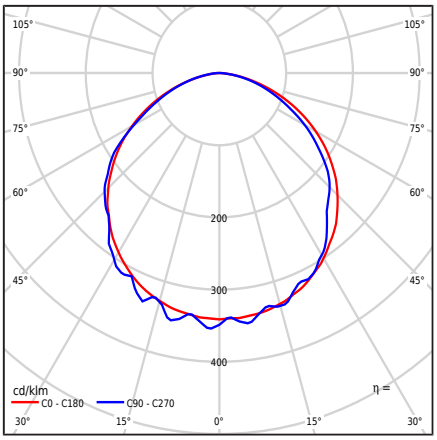

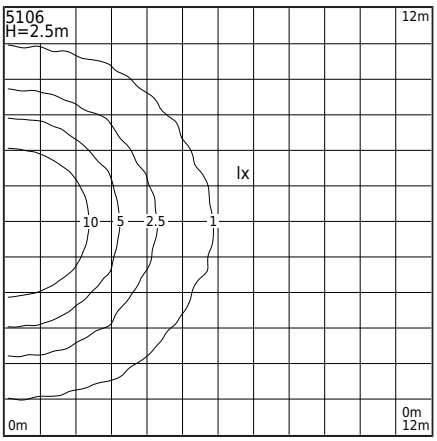

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Világítótest széleskörű alkalmazással, falak és homlokzatok, valamint más építészeti koncepciók megvilágítására. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekre DC feszültségen: DC 180 ÷ 280V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Az armatúra rögzítése: köztes lemez 2 állítható lyukkal 5x10 mm távolság 45 mm, közvetlenül 2 ø5 mm-es lyuk, távolság 68 mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Kapcsolókapcsok: max 3x2,5mm², az armatúra hurkolási lehetősége max 3x1,5mm². Kerek köpenyű kábel, átmérő: ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,3 W
Lámpatest teljesítmény	7,1W
Lámpa fényáram	997lm
Világító fényáram	638lm
A lámpatest hatékonysága	89,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Olyan világítótest, amely széles körben alkalmazható, falak és homlokzatok világításához, valamint más építészeti koncepciókhoz.
Nagy alkalmazási körű lámpatest, falak és homlokzatok, valamint más építészeti megoldások megvilágítására.
Alkalmas egyenáramú vészvilágítási berendezésekhez: DC 180 ÷ 280V.

Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

ZS4699100540	Szerviz készlet tápegység
ZS4699101110	Szolgáltatási készlet LED
ZS5106zx0011	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és karbantartási munkálatokat a vonatkozó engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat az ügyfél kérésére adunk meg. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG 5106



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5106AL	ALUMÍNIUM	9006
5106WH	FEHÉR	9003
5106BL	FEKETE	9005
5106GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és karbantartási munkálatokat a vonatkozó engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat az ügyfél kérésére adunk meg. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.