


# NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

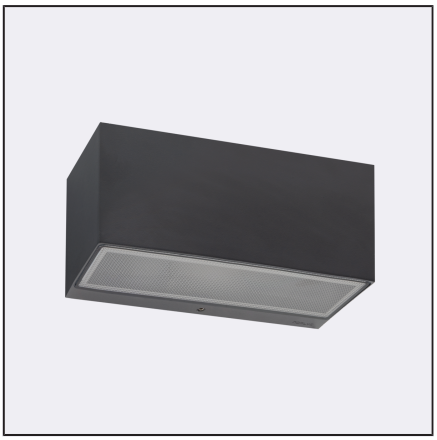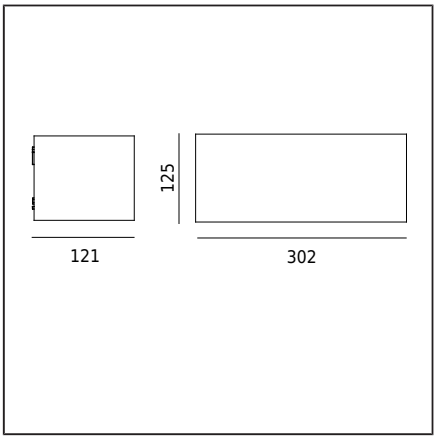

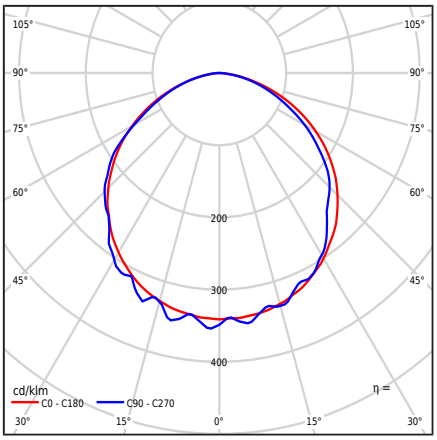


## Type armatur
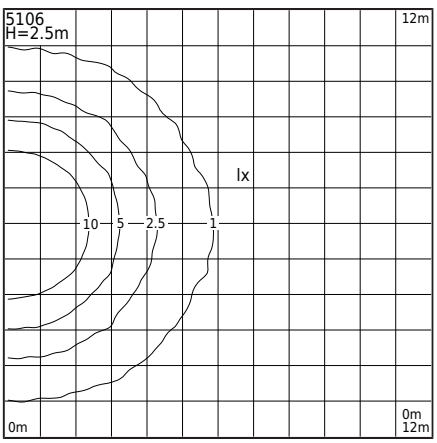
| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | Armatur med et bredt bruksområde, for belysning av vegger og fasader samt andre arkitektoniske konsepter.<br>Egnet for nødinstallasjoner på DC-spenning: DC 180 ÷ 280V |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm avstand 45mm, direkte 2 ø5mm hull, avstand 68mm.<br>I samsvar med den vedlagte monteringsanvisningen. |
| Terminal | Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm²,<br>mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm².<br>Kabel med en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Faseavsnitt - Trailing edge (TE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 2,62kg / 2,98kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Armaturmål [cm] | 30,2cm x 12,1cm x 12,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Ekstern kontroll | Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 5,3 W |
| Armatureffekt | 7,1W |
| Modul lumen | 997lm |
| Lumen ut | 638lm |
| Armatur Lumen/Watt | 89,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Virkningsgrad | PF ≥0.92 |
| THD-faktor | 15% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Convient aux installations d'urgence en courant continu : DC 180 ÷ 280V.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 8A / 10µs |

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS4699100540 | Service kit strømforsyning. |
| ZS4699101110 | Service kit LED. |
| ZS5106zx0011 | Service kit. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

# ASKER BIG 5106



## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.