


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

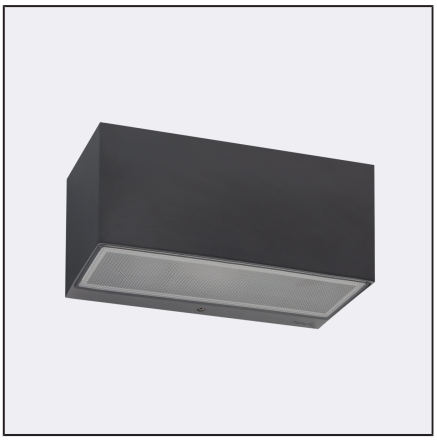

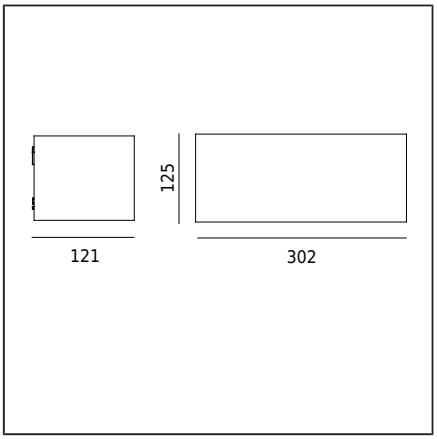

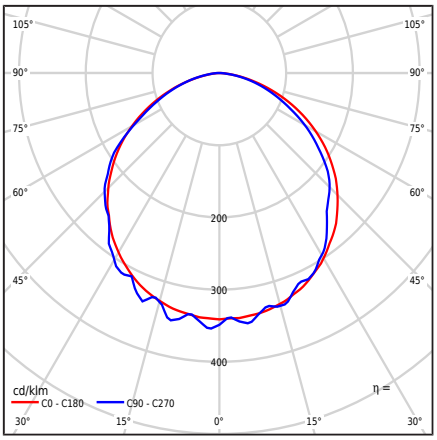

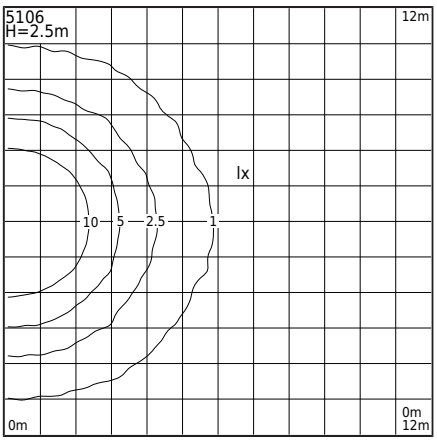

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos. Adequado para instalações de emergência em tensão DC: DC 180 ÷ 280V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm. De acordo com as instruções de instalação anexas.
Terminal	Bornes de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conexão em loop do dispositivo de iluminação máx 3x1,5mm². Cabo com capa circular de diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,3 W
Potência do luminário	7,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	997lm
Fluxo luminoso do luminária	638lm
Eficiência do luminária	89,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF ≥0.92
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Luminária com ampla gama de aplicações, para a iluminação de superfícies murais e fachadas, assim como outros conceitos arquitetônicos.
Luminaire com ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.
Adequado para instalações de emergência em corrente contínua: DC 180 ÷ 280V.

Corrente de pico	8A / 10µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Peças de reposição

ZS4699100540	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS4699101110	Conjunto de serviços LED
ZS5106zx0011	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções incluídas com a luminária. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER BIG 5106



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5106AL	ALUMÍNIO	9006
5106WH	BRANCO	9003
5106GR	GRAFITE	7016
5106BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções incluídas com a luminária. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.