


NORLYS ASKER 5120


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

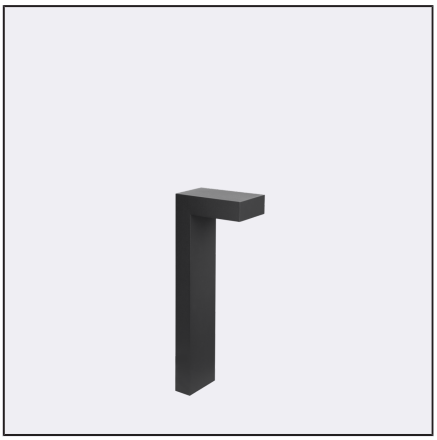

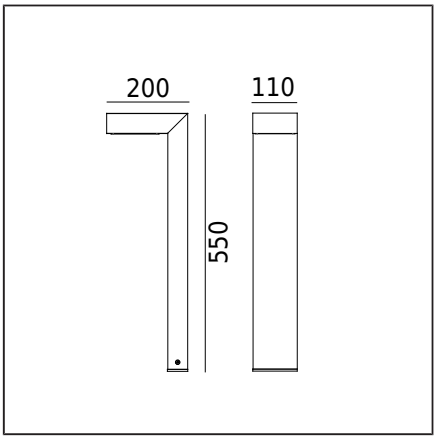

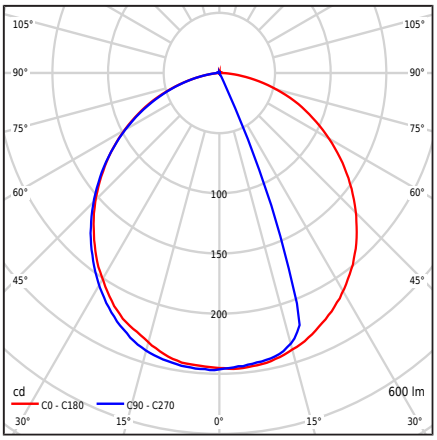

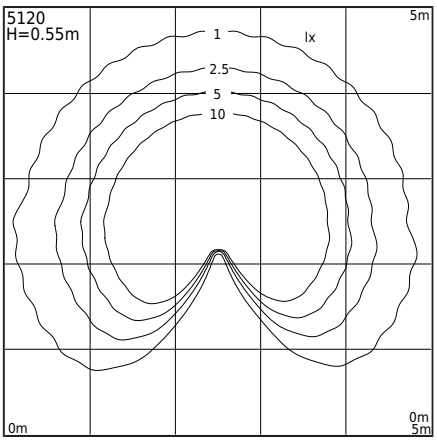

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus varjestatud ja suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Eramaade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø8mm, vahemaa 18x50mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus armatuuri ühendamiseks silmusse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1080lm
Valgusti valgusvoog	600lm
ULOR	0,6%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	1A / 15,2µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS4699101112	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5120xx0011	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti juurde lisatud juhendiga. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER 5120



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5120AL	ALUMIINIUM	9006
5120GR	GRAFIIT	7016
5120BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti juurde lisatud juhendiga. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.