


NORLYS ASKER 5120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

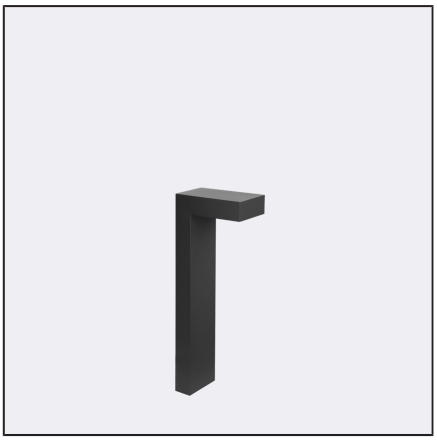

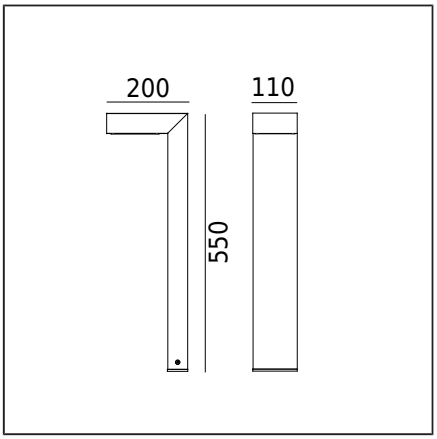

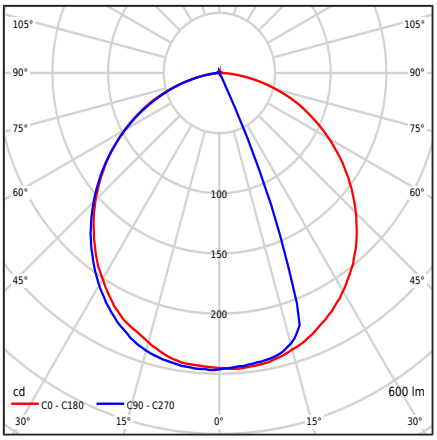

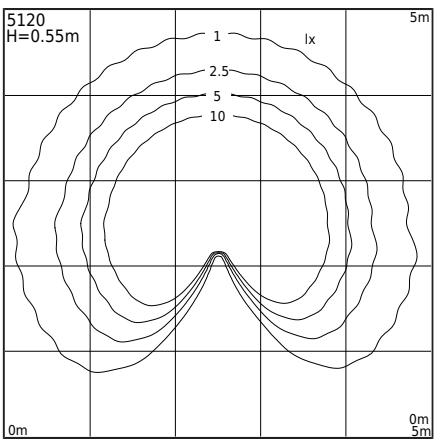

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény árnyékolva és lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 furat ø8mm, táv 18x50mm. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó szorítók: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kör alakú kábelköpeny maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	600lm
ULOR	0,6%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt használati útmutatót. Az világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. Kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

ASKER 5120



Alkatrészek

ZS4699101112	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999746	Szerviz készlet tápegység
ZS5120xx0011	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5120AL	ALUMÍNIUM	9006
5120BL	FEKETE	9005
5120GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt használati útmutatót. Az világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. Kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.