

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



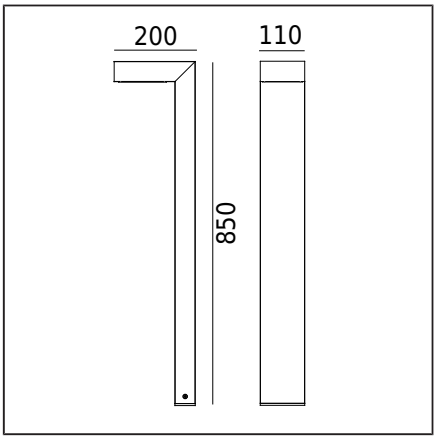

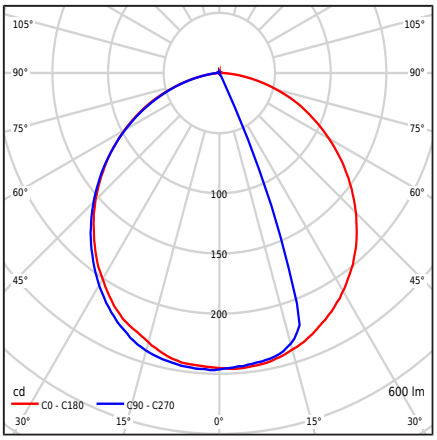

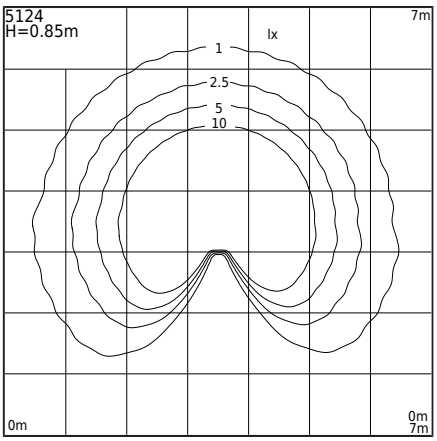

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,4mm², možné paralelní zapojení svítidla max 3x4mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13,6mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1096lm
Světelný tok svítidla	600lm
Účinnost svítidla	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF >0.9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- v jiné výšce svítidla (ne méně než 55 cm)

Podmínky prodeje a další informace lze projednat s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	1A / 15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je třeba si přečíst návod přiložený k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými autorizacemi a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky jsou na požádání zákazníka poskytnuty další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER 5124

Náhradní díly

ZS4699101112	Servisní sada LED
ZS46999746	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5124zx0011	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5124BL	ČERNÁ	9005
5124GR	GRAFIT	7016
5124AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je třeba si přečíst návod přiložený k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými autorizacemi a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky jsou na požádání zákazníka poskytnuty další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.