

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



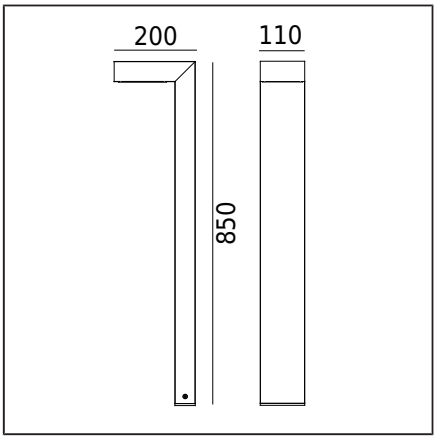

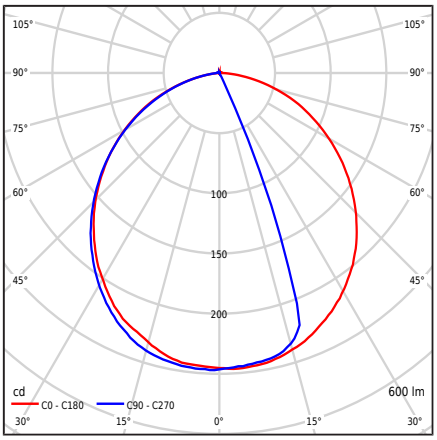

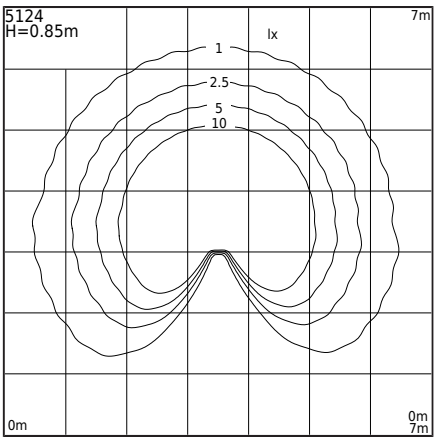

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Um aparelho com design contemporâneo. Para iluminar jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.4mm², conexão de derivação possível do dispositivo máx. 3x4mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13.6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1096lm
Fluxo luminoso do luminária	600lm
Eficiência do luminária	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF >0.9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- em uma altura de luminária diferente (não inferior a 55cm)
Os termos de venda e outras informações podem ser discutidos com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	1A / 15,2µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler o manual anexado ao equipamento. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

Peças de reposição

ZS4699101112	Conjunto de serviços LED
ZS46999746	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS5124zx0011	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5124AL	ALUMÍNIO	9006
5124GR	GRAFITE	7016
5124BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler o manual anexado ao equipamento. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.