



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

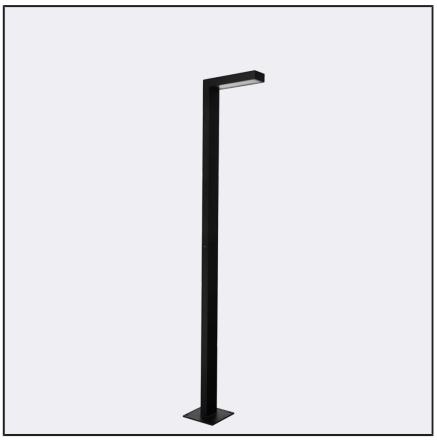

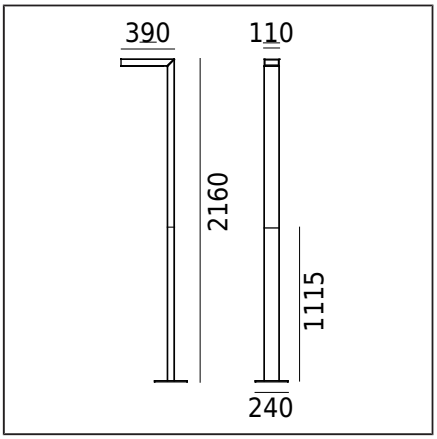

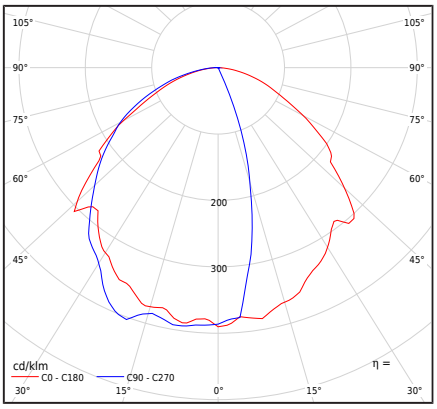

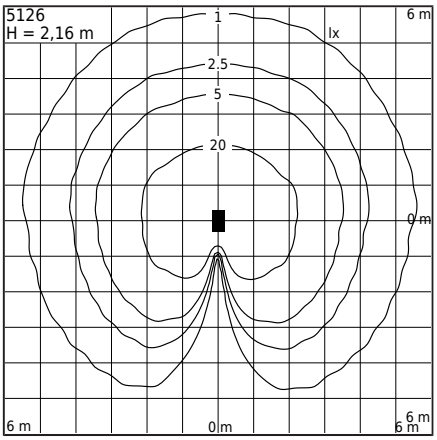

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti eraalade valgustamiseks ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks. Valguse ja ühenduskambri tihedus on IP65.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku läbimõõduga ø12mm, vahe 200x200mm. Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x2,5mm². Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga max ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Kasti mõõtmed [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valgusti külgala	0,232m²

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	18W
Lambi valgusvoog	1778lm
Valgusti valgusvoog	1100lm
Valgusti tõhusus	61,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF > 0,99
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Sissevoolu vool	108,8mA/500µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5126zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5126AL	ALUMIINIUM	9006
5126GR	GRAFIIT	7016
5126BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Palun lugege juhendit enne paigaldamist. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval nõudmisel. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti