



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

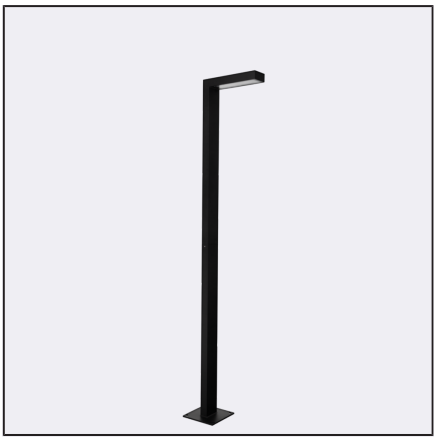

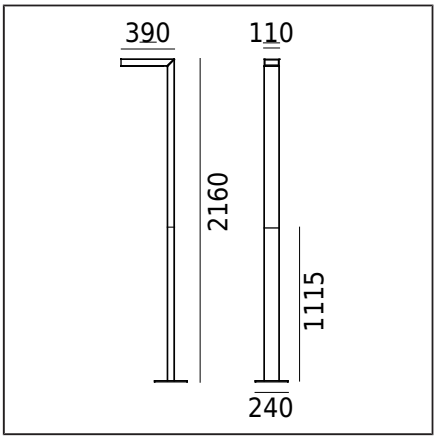

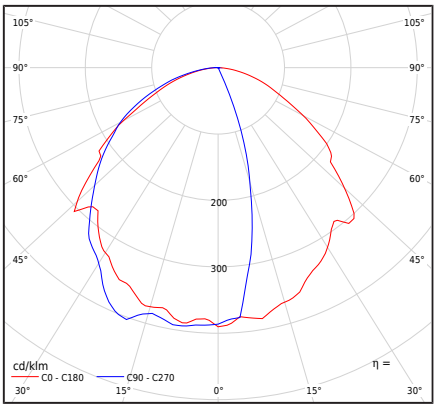

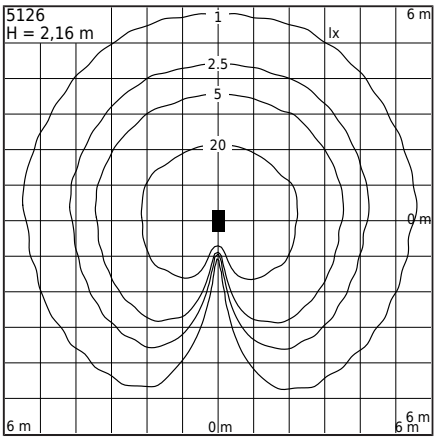

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Világítótest privát területek megvilágítására és egyéb építészeti koncepciókra. A világítási és csatlakozási kamra szorossága IP65.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 furat ø12mm átmérővel, 200x200mm osztással. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max 3x2,5mm². Kerek szigetelt kábel, max ø12,5mm átmérőig
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

2 LED modulok	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	18W
Lámpa fényáram	1778lm
Világító fényáram	1100lm
A lámpatest hatékonysága	61,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,99
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Bekapcsolási áram	108,8mA/500µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5126zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

ASKER POLE 5126

Indexek

Index	Szín	RAL
5126AL	ALUMÍNIUM	9006
5126BL	FEKETE	9005
5126GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét