


# NORLYS ASKER POLE 5126


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.it

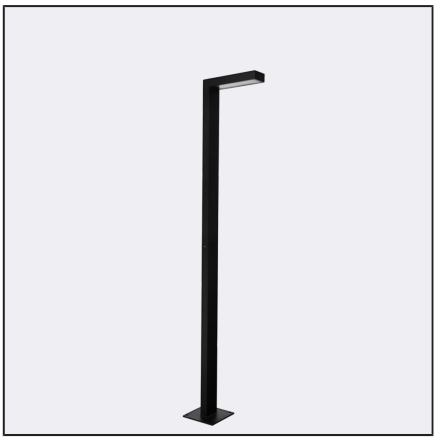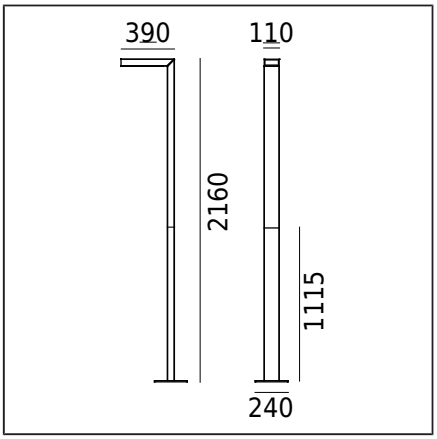

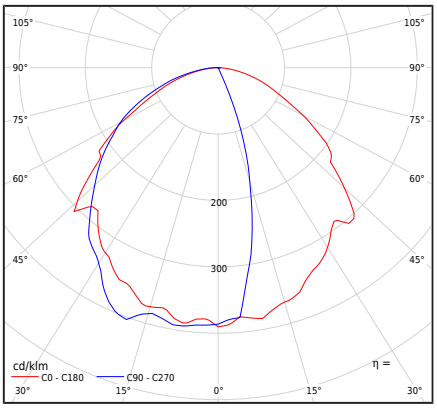


## Tipo di apparecchio di illuminazione
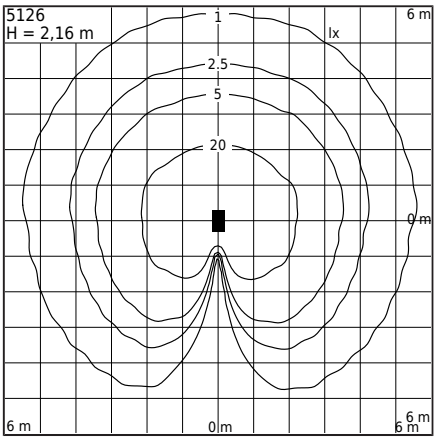
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diretta verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici.<br>Il grado di protezione della camera di illuminazione e connessione è IP65. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio: 4 fori su diametro ø12mm, interasse 200x200mm.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm².<br>Cavo isolato rotondo con diametro max ø12,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 10,54kg / 12,11kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Area laterale dell'apparecchio di illuminazione | 0,232m² |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| 2 moduli LED | Lumens LNM/280X30/9W/830/230V |
| Controllo esterno | Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 18W |
| Potenza del lume. | 18W |
| Flusso luminoso della lampada | 1778lm |
| Flusso luminoso del luminare | 1100lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 61,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF > 0,99 |
| Fattore THD | < 20% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Corrente di spunto | 108,8mA/500µs |
| Valutazione BUG | B1-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Ancoraggio al suolo |
| 116ZX0009 | Ancora per cementare |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5126zx0009 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da personale qualificato in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del corpo illuminante

# ASKER POLE 5126



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5126AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5126GR | GRAFITE | 7016 |
| 5126BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da personale qualificato in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del corpo illuminante