



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

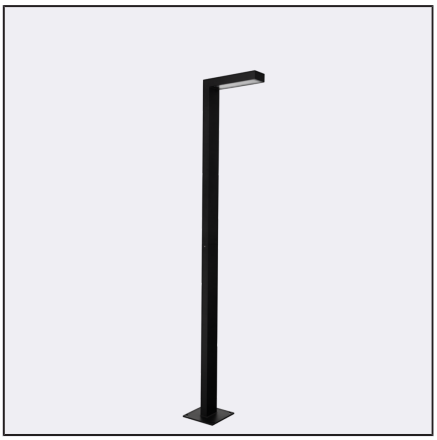

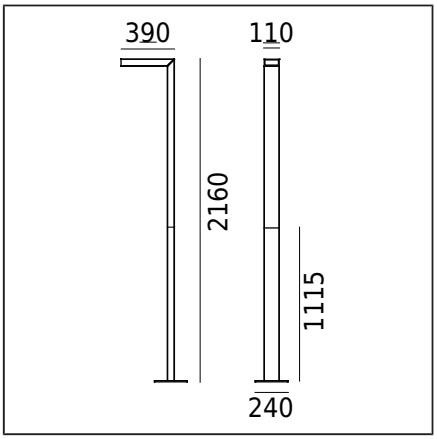

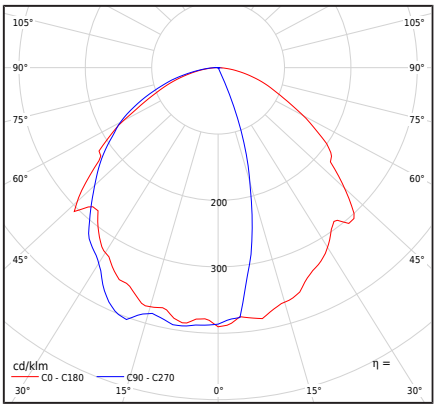

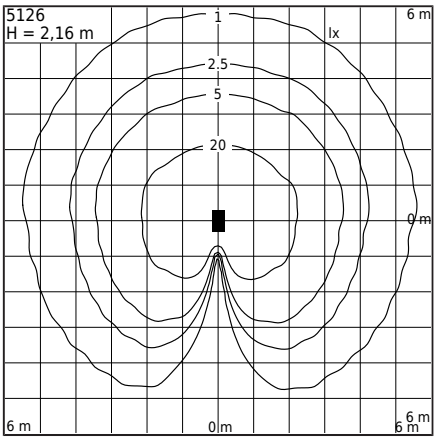

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminaire para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A estanqueidade da câmara de iluminação e conexão é IP65.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 4 furos em um diâmetro ø12mm, espaçamento 200x200mm. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x2,5mm². Cabo redondo isolado com diâmetro de máx ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10,54kg / 12,11kg
Dimensões da caixa [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Área lateral do luminaire	0,232m²

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	18W
Potência do luminário	18W
Fluxo luminoso da lâmpada	1778lm
Fluxo luminoso do luminária	1100lm
Eficiência do luminária	61,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF > 0,99
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	108,8mA/500µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

117GA0009	Âncora de solo
116ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5126zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5126AL	ALUMÍNIO	9006
5126GR	GRAFITE	7016
5126BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Você foi treinado em dados até outubro de 2023. Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária