

NORLYS ASKER POLE 5127


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



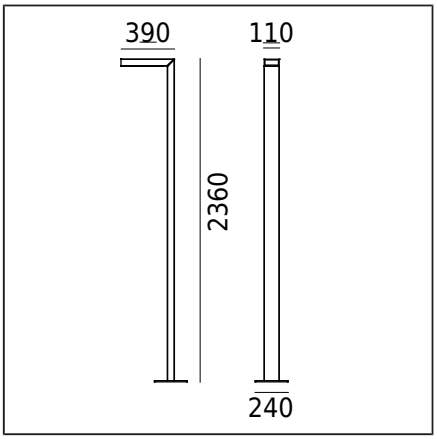

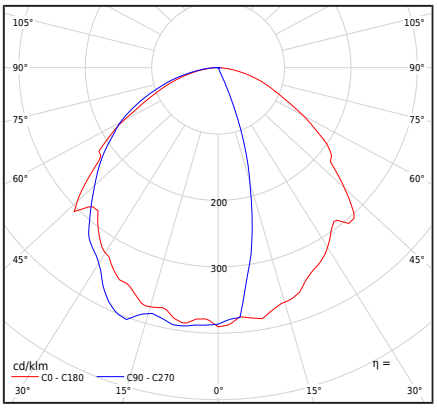

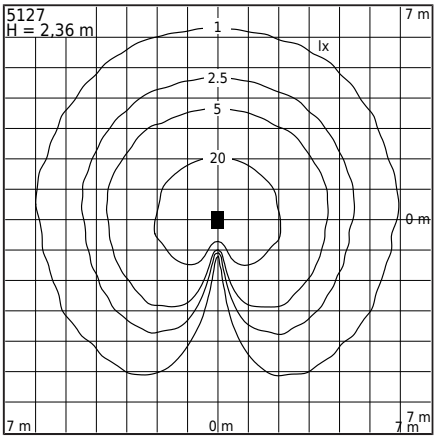

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Eravaldkondade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø12mm, vahekaugus 200x200mm Art. 1363: 1 sektsiooniga posti valgusti, Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgusti ahelatesse maksimaalselt 3x2.5mm². Ümmargune isoleeritud kaabel, mille maksimaalne läbimõõt on ø12.5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti mõõtmed [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	18W
Lambi valgusvoog	1778lm
Valgusti valgusvoog	1100lm
Valgusti tõhusus	61,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Sissevoolu vool	108,8mA/500µs

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06136000	Lambivari - hoolduskomplekt
08136000	Tihend.
46999389	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5127AL	ALUMIINIUM	9006
5127GR	GRAFIIT	7016
5127BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti