

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.fr



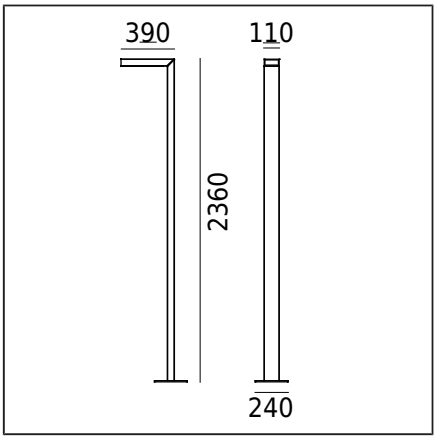

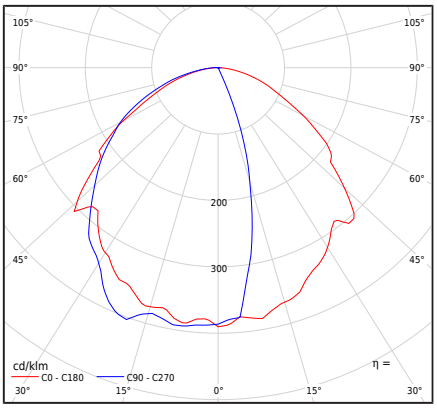

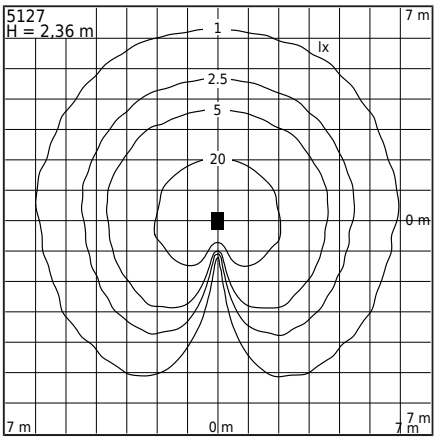

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø12mm, espacement 200x200mm. Art. 1363 : 1 luminaire de section pilier, D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max 3x2.5mm². Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø12.5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	11kg / 17,05kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensions du luminaire [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Côté du luminaire	0,258m²

Données techniques

2 modules LED	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	18W
Puissance racordée du luminaire	18W
Flux lumineux de la source lumineuse	1778lm
Flux lumineux du luminaire	1100lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Courant d'appel	108,8mA/500µs

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancrage au sol
116ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

06136000	Abat-jour - kit de service
08136000	Joint
46999389	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE 5127



Index

Index	Couleur	RAL
5127AL	ALUMINIUM	9006
5127GR	GRAPHITE	7016
5127SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.