

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



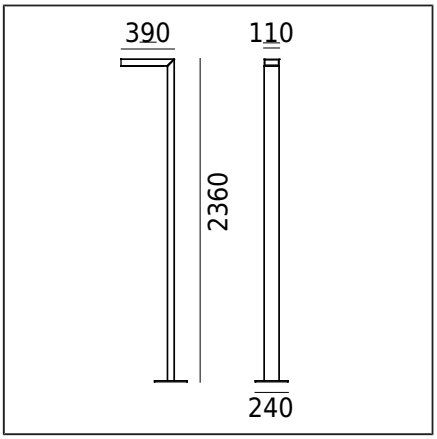

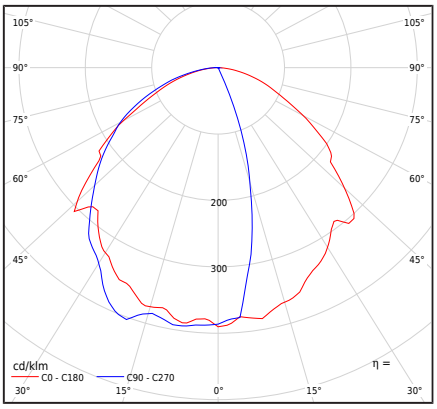

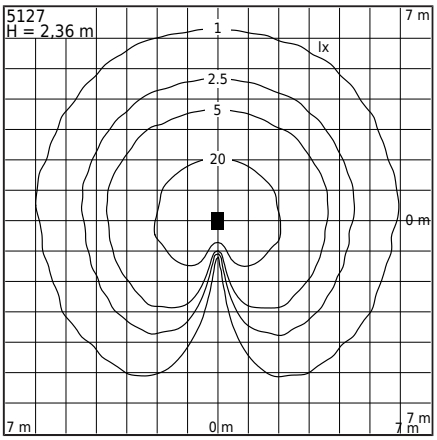

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 furat ø12mm, távolság 200x200mm Art. 1363: 1 szakaszos oszlop lámpatest, A további tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége: max 3x2,5mm². Kör alakú szigetelt kábel, maximális átmérője ø12,5mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 240cm x 53cm
A lámpatest méretei [cm]	11cm x 236cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,258m²

Műszaki adatok

2 LED modulok	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	18W
Lámpa fényáram	1778lm
Világító fényáram	1100lm
A lámpatest hatékonysága	61,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Bekapcsolási áram	108,8mA/500µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

06136000	Lámpabúra - szervizkészlet
08136000	Tömítés
46999389	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

ASKER POLE 5127



Indexek

Index	Szín	RAL
5127AL	ALUMÍNIUM	9006
5127BL	FEKETE	9005
5127GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét