

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.it



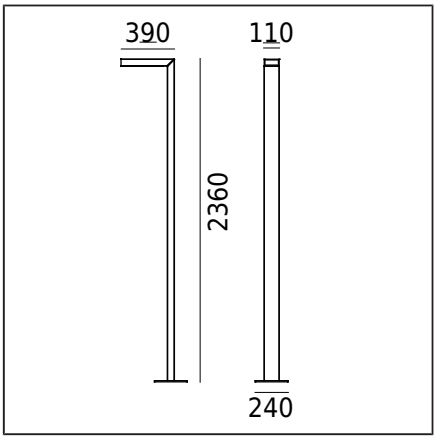

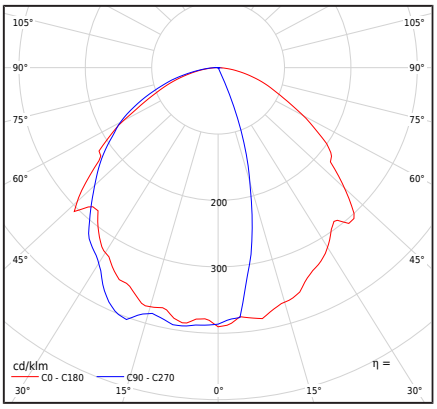

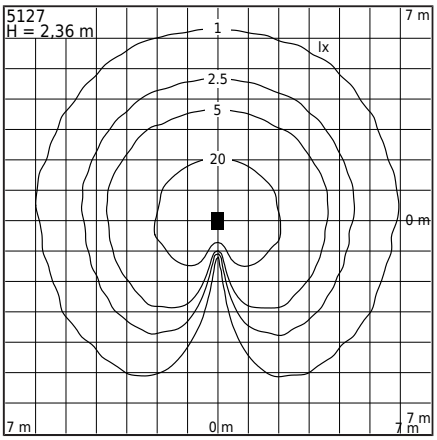

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø12mm, interasse 200x200mm Art. 1363: apparecchio su palo a 1 sezione, Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max 3x2.5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di ø12.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensioni del luminaire [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,258m²

Dati tecnici

2 moduli LED	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	18W
Potenza del lume.	18W
Flusso luminoso della lampada	1778lm
Flusso luminoso del luminare	1100lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	61,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	108,8mA/500µs

Accessori venduto separatamente

117GA0009	Ancoraggio al suolo
116ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

06136000	Paralume - kit di servizio
08136000	Guarnizione.
46999389	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

ASKER POLE 5127



Indici

Indice	Colore	RAL
5127AL	ALLUMINIO	9006
5127GR	GRAFITE	7016
5127BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.