

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



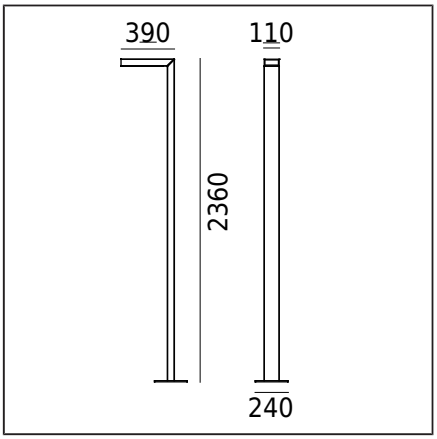

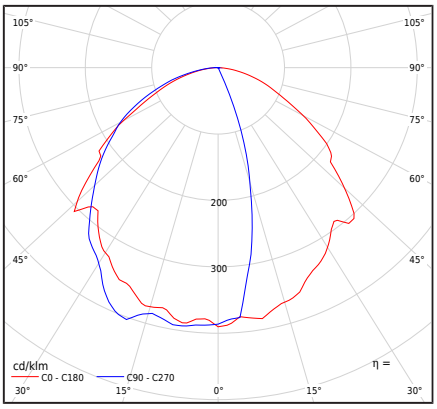

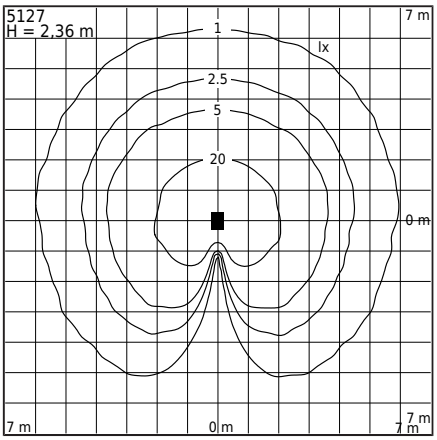

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Art. 1363: 1 sektion stolparmatur. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingar av max 3x2,5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturens mått [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	18W
Armatur effekt	18W
Lumen modul	1778lm
Lumen ut	1100lm
Armaturens effekt	61,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	108,8mA/500µs

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare
116ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

06136000	Lampskärm - servicepaket
08136000	Packning.
46999389	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.