

NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



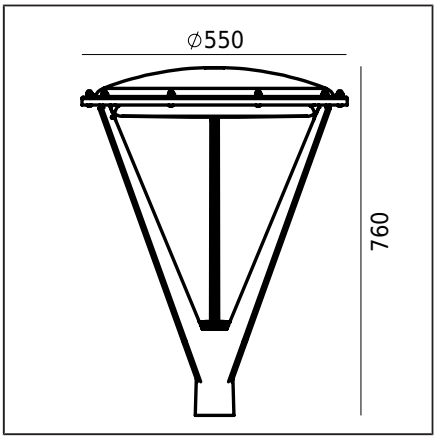

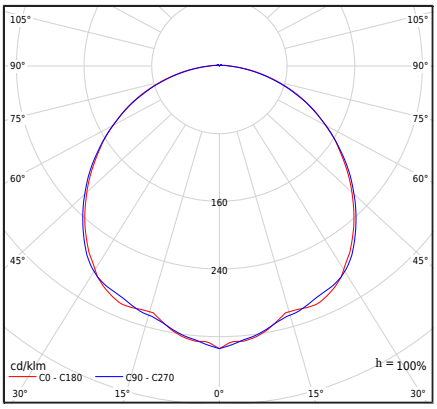

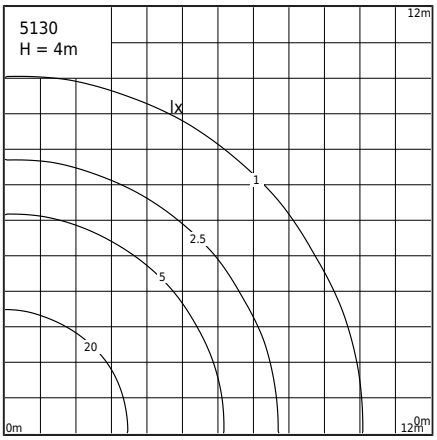

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Postile paigaldamiseks mõeldud valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60 mm paigaldusvõlliga.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti on sobiv ø60mm postile, sügavus 95mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel, mille pikkus on 6 m, ühendamiseks sobivalt valitud elektripaigalduskasti.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	28,9W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4503lm
Valgusti valgusvoog	3933lm
Valgusti tõhusus	122,9lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

4699101101	LED-moodul.
4699200102	Toiteallikas.
ZS5130zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5130AL	ALUMIINIUM	9006
5130GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.