

NORLYS HAMMERFEST 5131


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no



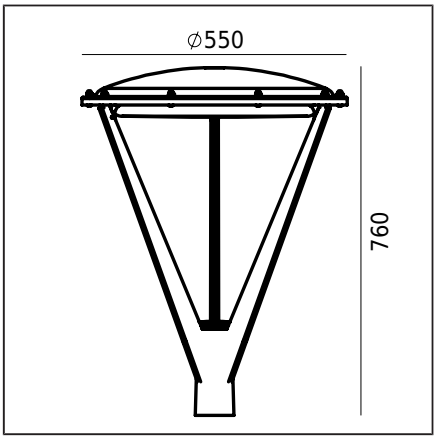

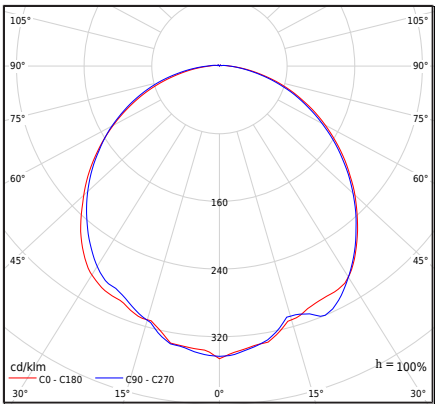

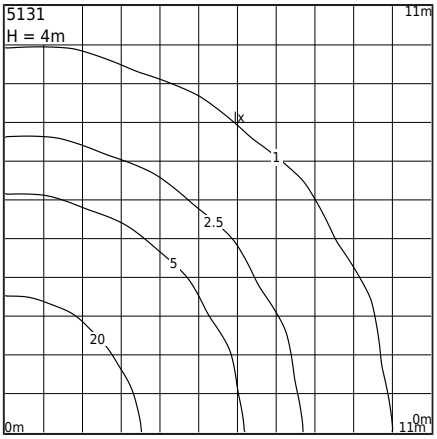

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Világítótest teleszkópos világítóoszlopra szerelve, amelynek átmérője Ø60mm. További alkatrészeket külön kell megrendelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: lámpatest beállítva ø60mm-es világító oszlophoz, mélység 95mm
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6 m hosszú, a világítóoszlop belsejébe történő csatlakoztatáshoz egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	76cm x 55cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	28,8W
Lámpatest teljesítmény	32,5W
Lámpa fényáram	4311lm
Világító fényáram	3974lm
A lámpatest hatékonysága	122,3lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B2-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101102	LED modul
46999768	Tápegység
ZS5131zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 5131

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5131AL	ALUMÍNIUM	9006
5131GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.