

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



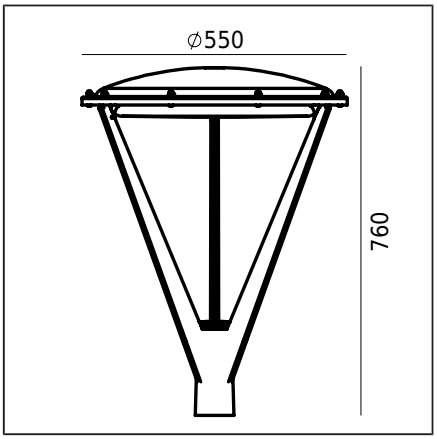

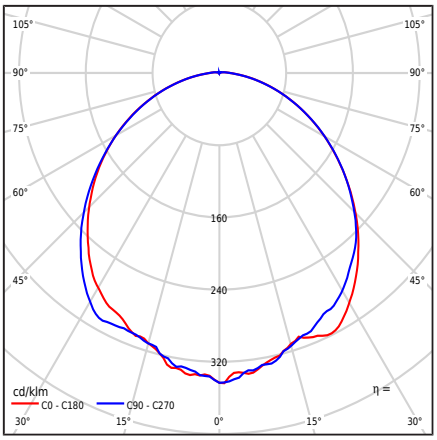

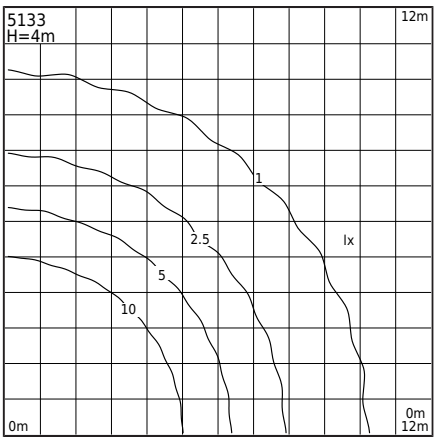

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur designet til at blive installeret på en lysstolpe med en monteringspæl på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	26,9W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	5200lm
Luminaires lysstrøm	4408lm
Effektivitet af armaturet	137,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	10%
Overspænding	6 / 8kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	21A/300µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5133AL	ALUMINIUM	9006
5133GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installation påbegyndes, bedes du læse manualen, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.