

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



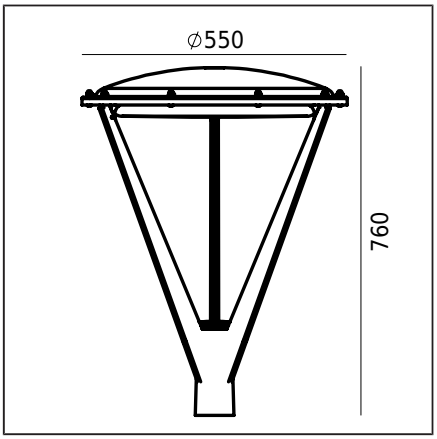

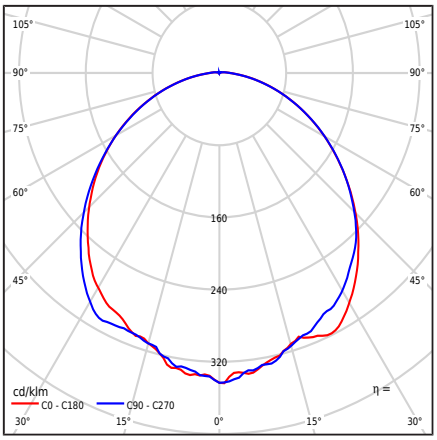

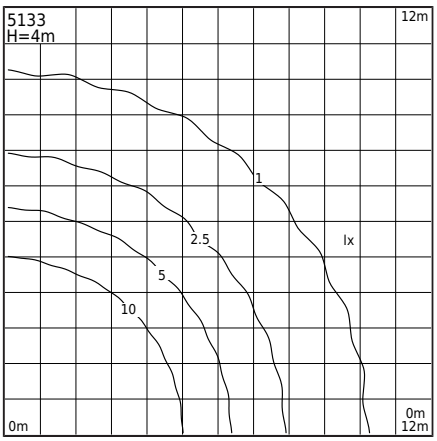

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un poste de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado. Junta de silicona.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica, conector Zhaga book18 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	26,9W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	5200lm
Flujo luminoso del luminario	4408lm
Eficiencia de la luminaria	137,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	10%
Sobretensión	6 / 8kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL	
Corriente de irrupción	21A/300µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5133AL	ALUMINIO	9006
5133GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual adjunto al aparato. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.