

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



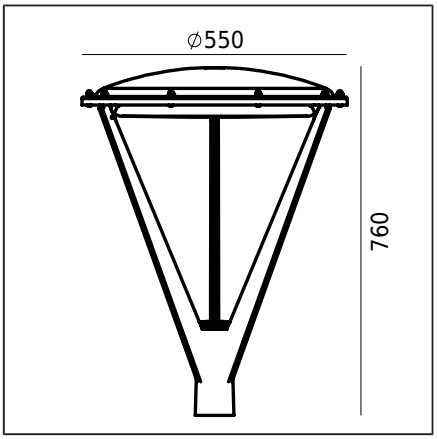

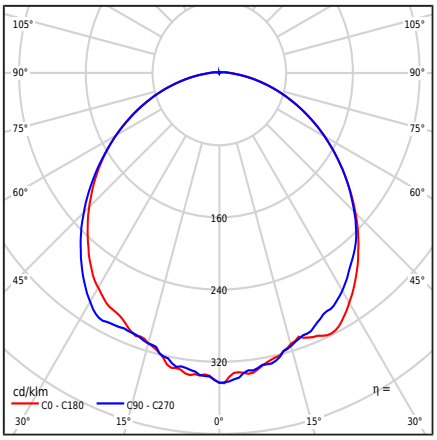

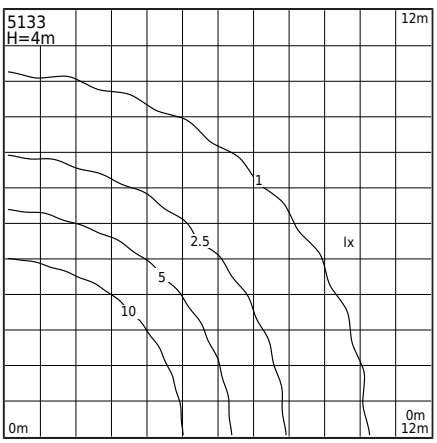

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde, Zhaga book18 -liitin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	D4i (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	26,9W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	5200lm
Valaisimen valovirta	4408lm
Valaisimen tehokkuus	137,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	10%
Ylijännite	6 / 8kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL	
Ryntäysvirta	21A/300µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5133AL	ALUMIINI	9006
5133GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitettu ohjekirja. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti kertyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.