

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



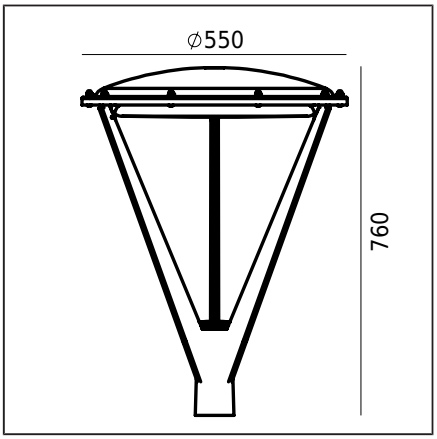

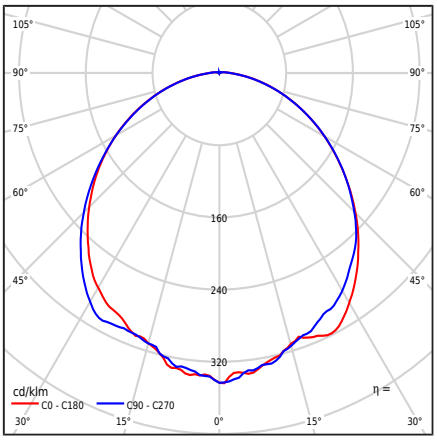

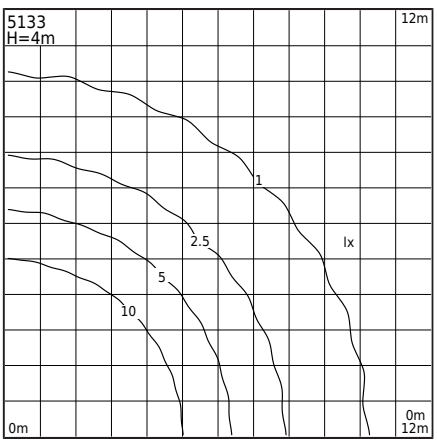

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	26,9W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	4408lm
Armatur Lumen/Watt	137,8lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Spenning	6 / 8kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	21A/300µs

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst les håndboken som er vedlagt armaturet. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.