

# NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

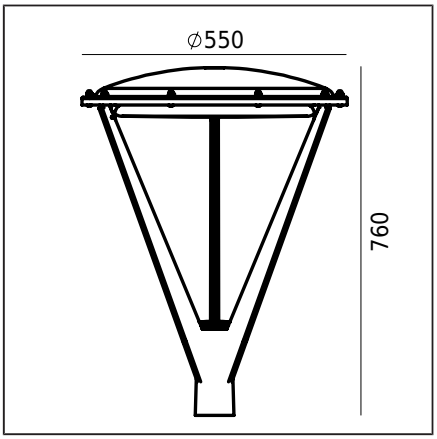

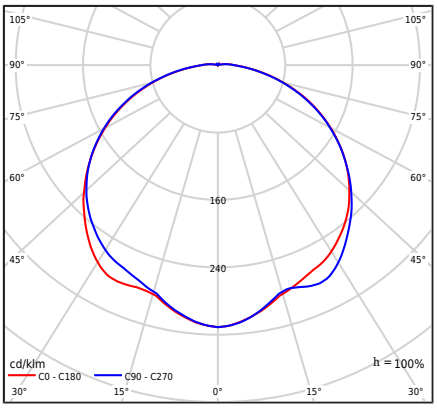


## Type af armatur
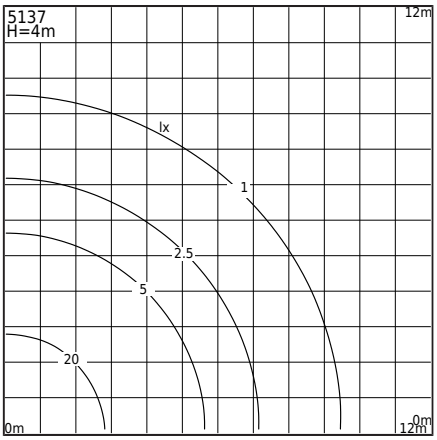
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys rettet nedad. |
| Egenskaber ved armaturet | Armatur monteret på en teleskopisk lysmast med en diameter Ø60mm. Andre komponenter skal bestilles separat |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: armatur justeret til ø60mm lysmast, dybde 95mm |
| Terminal | H05RN-F 6G1 kabel 6m lang, til tilslutning inde i lysmast i en passende udvalgt elektrisk installationsboks |
| Type af lyskilde | LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 9,18kg / 11,75kg |
| Boksdimensioner [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Luminaiemål [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Sideareal af armatur | 0,1m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 28,8W |
| Armatur wattforbrug | 32,5W |
| Lampe lysstrøm | 4503lm |
| Luminaires lysstrøm | 3310lm |
| Effektivitet af armaturet | 101,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor armatur | PF>0,98 |
| THD-faktor | <10 % |
| Overspænding | 6 / 10kV |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL | |
| Startstrøm | 26A / 180 µs |
| BUG-vurdering | "B1-U2-G1" |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Monteringsadapter |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 4699101101 | LED-modul |
| 46999768 | Strømforsyning. |
| ZS5137zx0009 | Reparationssæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

# HAMMERFEST 5137



## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5137AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5137GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.