

# NORLYS HAMMERFEST 5137


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.fr

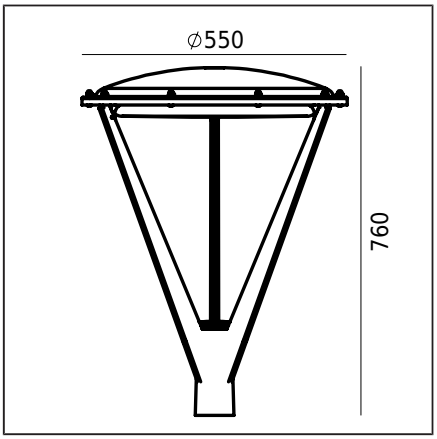

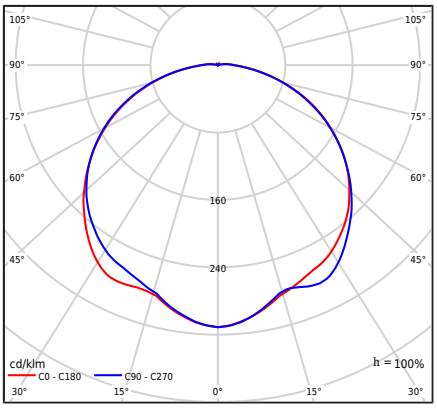


## Type de luminaire
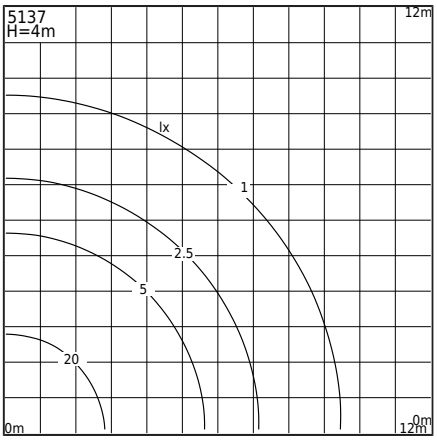
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire sur poteau. Tête de mât |
| Répartition photométrique | Lumière dirigée vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire monté sur un mât d'éclairage télescopique avec un diamètre de Ø60mm. Les autres composants doivent être commandés séparément. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : luminaire ajusté à un poteau d'éclairage de ø60mm, profondeur 95mm. |
| Connecteur | Câble H05RN-F 6G1 de 6m de long, pour une connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage dans une boîte d'installation électrique appropriée. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique extérieure DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids du luminaire net / brut | 9,18kg / 11,75kg |
| Dimensions du carton [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Côté du luminaire | 0,1m² |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 28,8W |
| Puissance racordée du luminaire | 32,5W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 4503lm |
| Flux lumineux du luminaire | 3310lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 101,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98 |
| Facteur THD | <10 % |
| Surtension | 6 / 10kV |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL | |
| Courant d'appel | 26A / 180 µs |
| Évaluation BUG | "B1-U2-G1" |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Adaptateur de montage |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 4699101101 | Module LED |
| 46999768 | Alimentation |
| ZS5137zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 5137AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5137GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.