


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.no

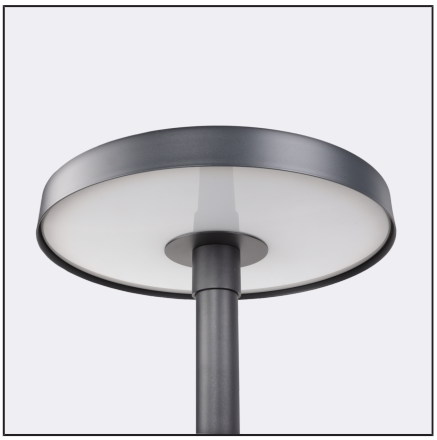

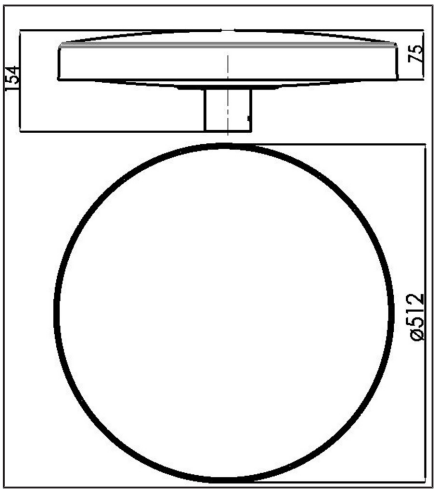

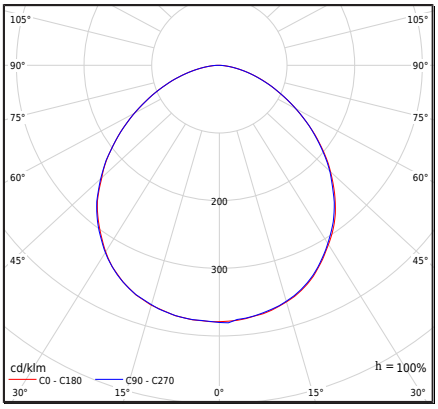

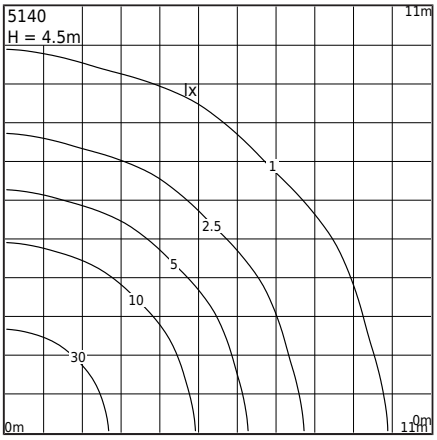

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Stolpearmatur beregnet til montering på en lysmast med en monteringsdorn Ø60mm. Andre tilbehør skal bestilles separat.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur justeret til ø60mm belysningsstolpe, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel 6m langt, til forbindelse i en passende udvalgt el-installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Sideareal af armatur	0,042m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	27,2W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4380lm
Luminaires lysstrøm	3928lm
Effektivitet af armaturet	122,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U1-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101106	LED-modul
4699200102	Strømforsyning.
ZS5140ZX0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5140AL	ALUMINIUM	9006
5140GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen, før du installerer den. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige efter anmodning. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.