


# NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

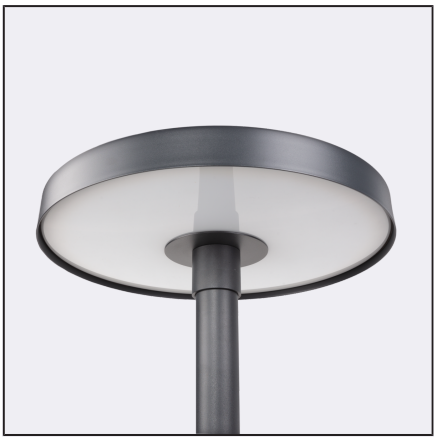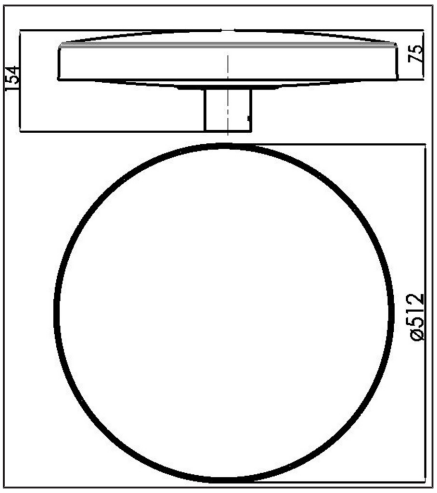

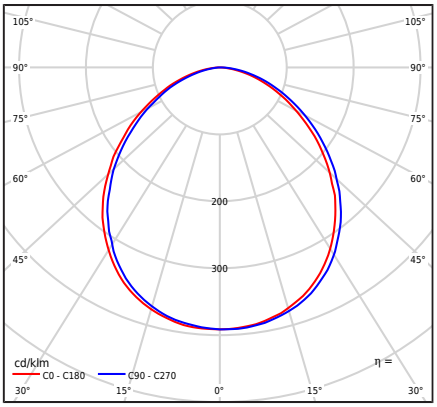


## Typ svítidla
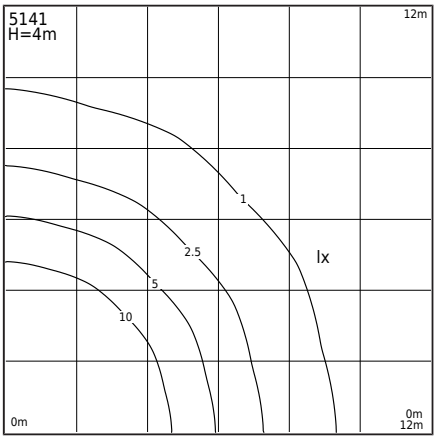
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo směřující dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Nástěnné svítidlo navržené k montáži na osvětlovací sloup s montážní tyčí Ø60mm |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový polykarbonát, stabilizovaný proti UV záření. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Připevnění svítidla: svítidlo je přizpůsobeno k tyči ø60mm, 95mm hluboké. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně |
| Terminál | Kabel H05RN-F 6G1 o délce 6m připojit ve správně vybrané instalační krabici |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 4,92kg / 6,54kg |
| Rozměry krabice [cm] | 54,5cm x 54,5cm x 22cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 51,2cm x 51,2cm x 15,4cm |
| Boční plocha svítidla | 0,042m$^2$ |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 27,2W |
| Příkon svítidla | 32W |
| Světelný tok lampy | 4180lm |
| Světelný tok svítidla | 3735lm |
| Účinnost svítidla | 116,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,98 |
| Faktor THD | < 10 % |
| Přepětí | 6 / 10kV |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G D / EPREL

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 26A / 180 µs |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Redukce |
| 154XX0010 | Montážní adaptér |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS5141zx0010 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | Pokyny pro výměnu světelného zdroje a řídicích zařízení |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

# BORG 5141






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 5141GR | GRAFIT | 7016 |
| 5141AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla