


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

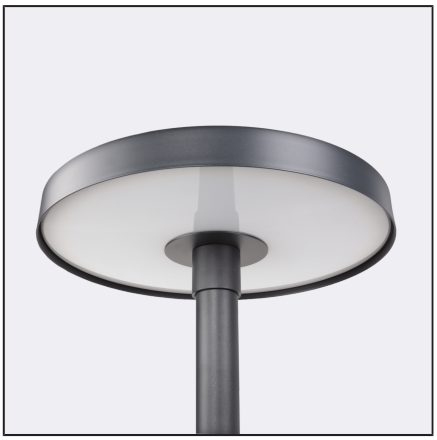

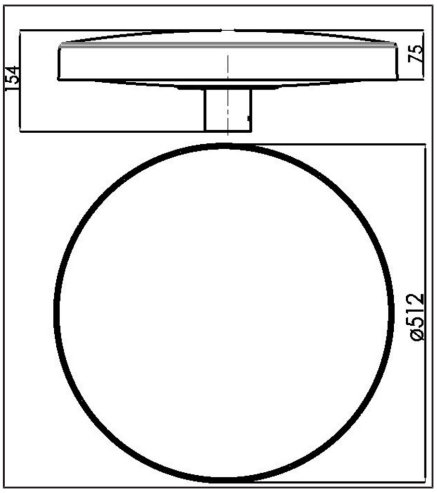

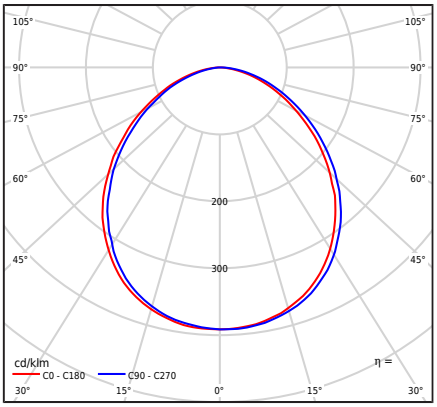

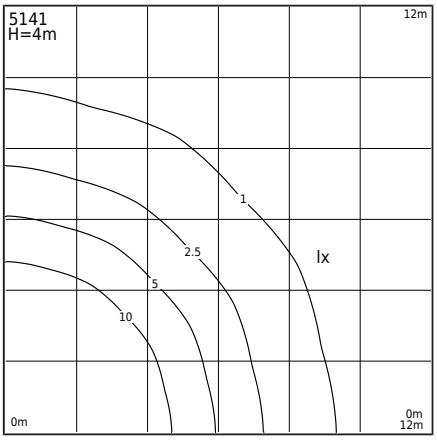

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En monteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med Ø60mm monteringsaksel

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin polycarbonat, UV-stabiliseret . Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: armaturet er tilpasset ø60mm stangen, 95mm dyb. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel med en længde på 6m til tilslutning i en korrekt udvalgt forbindelseskasse
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Luminaiemål [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	27,2W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4180lm
Luminaires lysstrøm	3735lm
Effektivitet af armaturet	116,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	< 10 %
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	26A / 180 µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

ZS5141zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Instruktioner til udskiftning af lyskilde og styreenheder

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

BORG 5141



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5141AL	ALUMINIUM	9006
5141GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet