


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

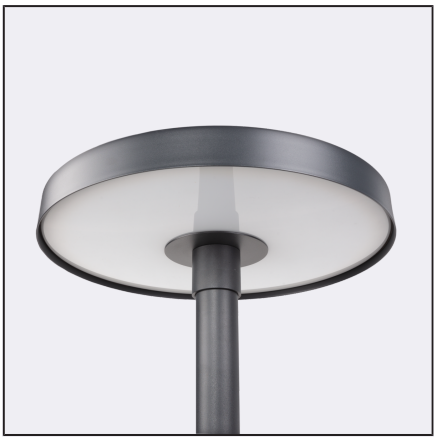

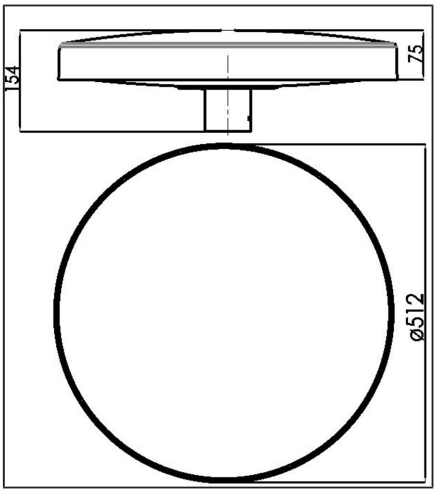

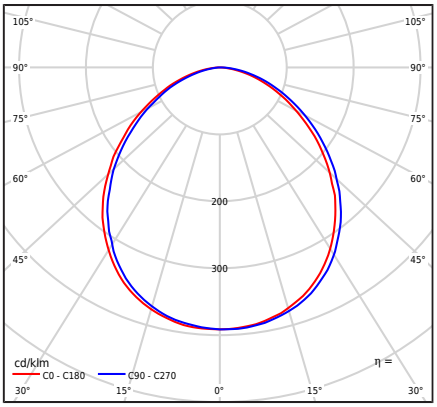

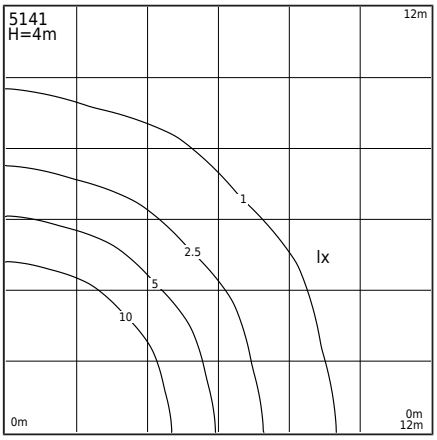

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Paigaldusega valgusti, mis on kavandatud paigaldamiseks valgustuspostile koos Ø60 mm paigaldusšaftiga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin polükarbonaat, UV-stabiliseeritud . Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti on kohandatud ø60mm postile, 95mm sügavusele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel pikkusega 6m, mis tuleb ühendada õigesti valitud juhtmekarpi
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valgusti mõõtmed [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	27,2W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4180lm
Valgusti valgusvoog	3735lm
Valgusti tõhusus	116,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	26A / 180 µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS5141zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Juhised valgusallika ja juhtseadmete vahetamiseks

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti

BORG 5141



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5141AL	ALUMIINIUM	9006
5141GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti